


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի Կոթի գյուղի թիվ 1,2,3
փողոցների լուսավորության համակարգի հիմնանորոգում

Աշխատանքային գծագրերի ցանկ

<u>Աշխատանքային գծագրերի ցանկ</u>	թերթ 1
<u>Արտաքին լուսավորության ցանցի գլխավոր հատակագիծ</u>	թերթ 2
<u>Արտաքին լուսավորության սյուների տեղակայման հատակագիծ /1/</u>	թերթ 3
<u>Արտաքին լուսավորության սյուների տեղակայման հատակագիծ /2/</u>	թերթ 4
<u>Արտաքին լուսավորության սյուների տեղակայման հատակագիծ /3/</u>	թերթ 5
<u>Արտաքին լուսավորության սյուների տեղակայման հատակագիծ /4/</u>	թերթ 6
<u>Արտաքին լուսավորության սյուների տեղակայման հատակագիծ /5/</u>	թերթ 7
<u>Արտաքին լուսավորության սյուների տեղակայման հատակագիծ /6/</u>	թերթ 8
<u>Արտաքին լուսավորության սյուների տեղակայման հատակագիծ /7/</u>	թերթ 9
<u>Արտաքին լուսավորության սյուների տեղակայման հատակագիծ /8/</u>	թերթ 10
<u>Արտաքին լուսավորության հենասյան հիմք,դետալների ամրացում</u>	թերթ 11
<u>Արտաքին լուսավորության ցանցի դեկավարման վահանակի սխեմա</u>	թերթ 12

Արտաքին լուսավորության ցանցի գլխավոր հատակագիծ

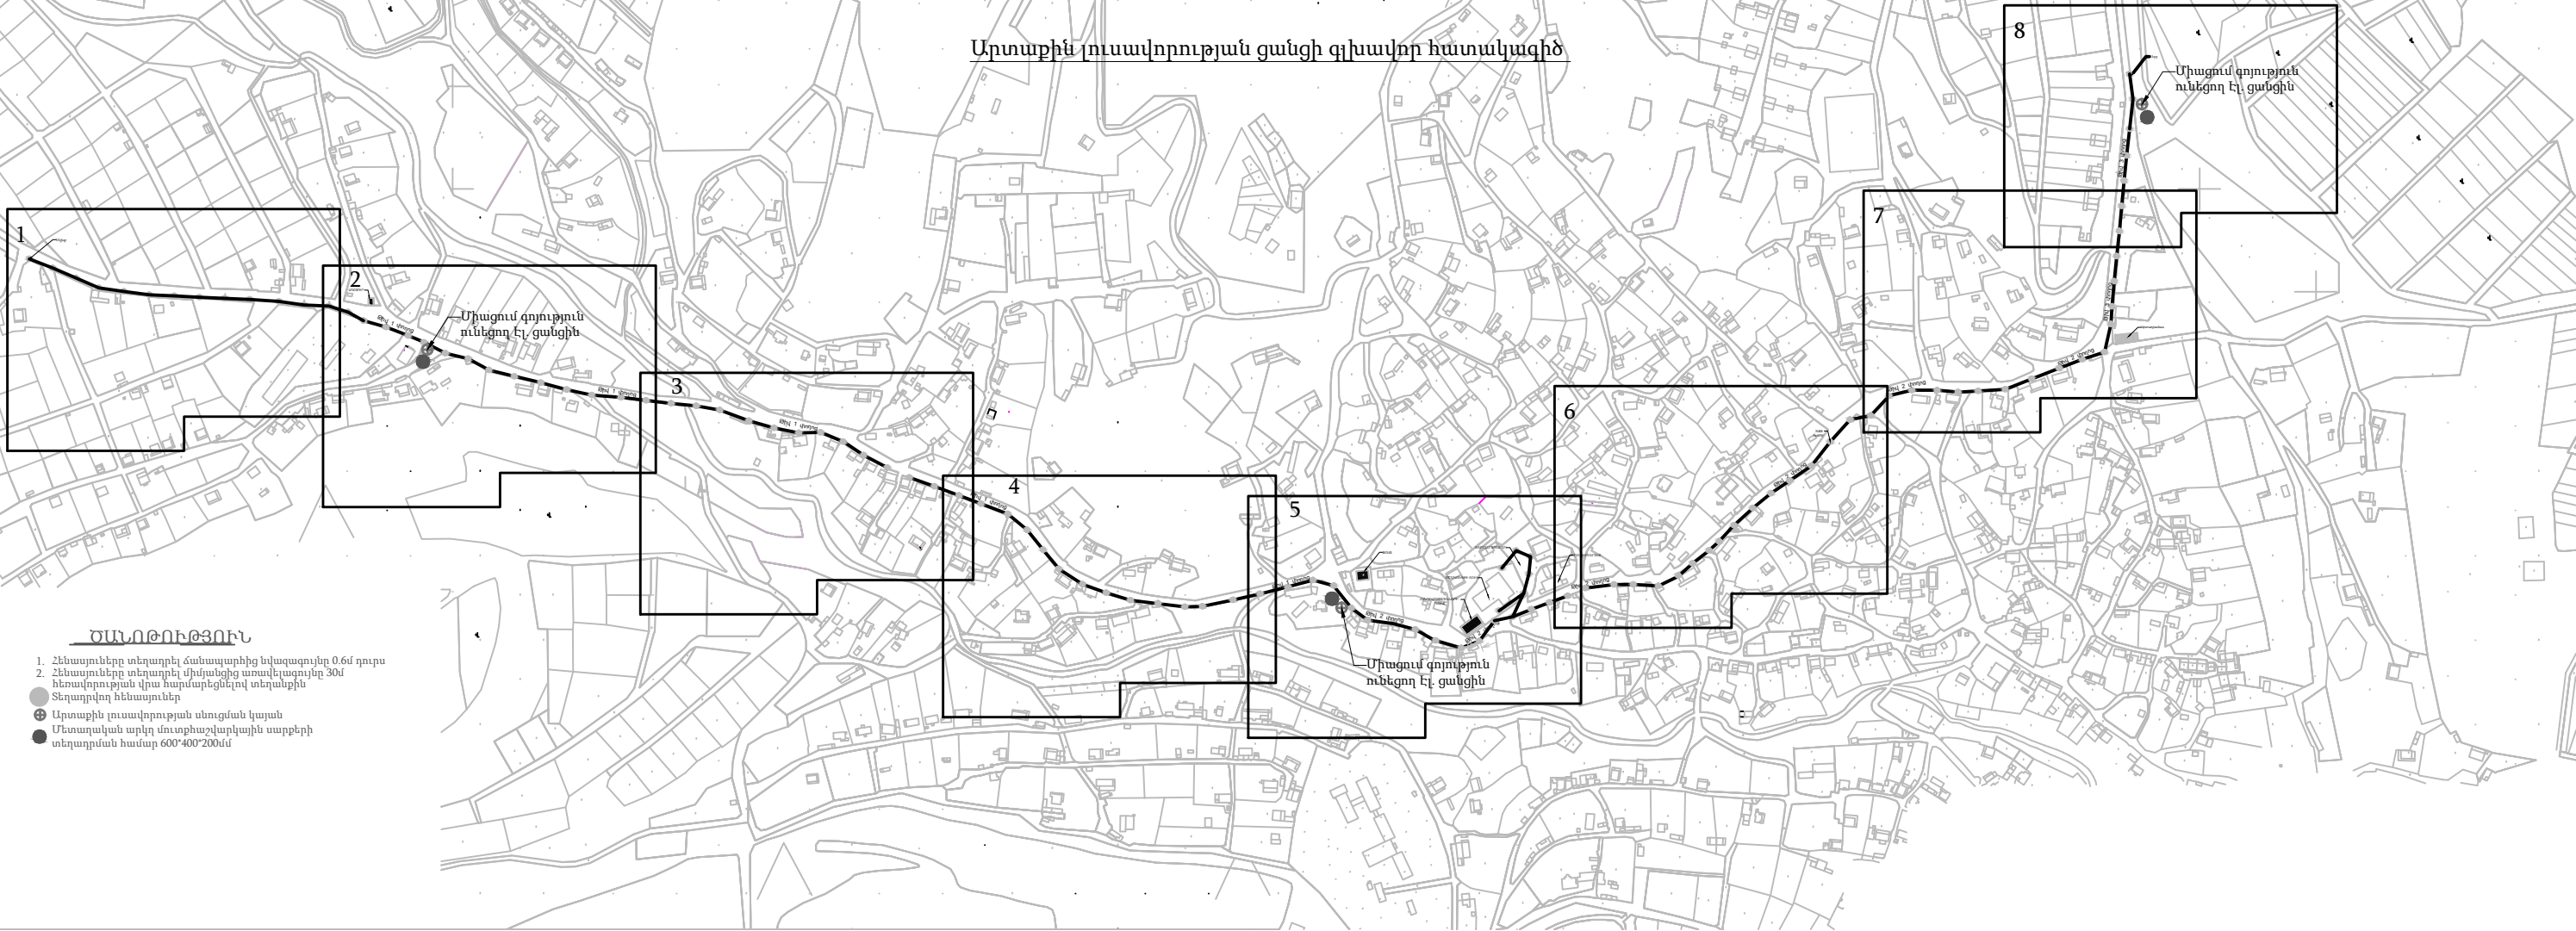


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- 1. Հենասյունները տեղադրել ճանապարհից նվազագույնը 0.6մ դուրս
- 2. Հենասյունները տեղադրել միմյանցից առավելագույնը 30մ
- 3. Խեղափոխության վրա հաքմարեցնելով տեղանքին Տեղադրվող հենասյուններ
- 4. Արտաքին լուսավորության սնուցման կայան
- 5. Մետաղական արկղ մուտքիաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 600*400*200մմ

Արտաքին լուսավորության սյուների տեղակայման հատակագիծ /1/



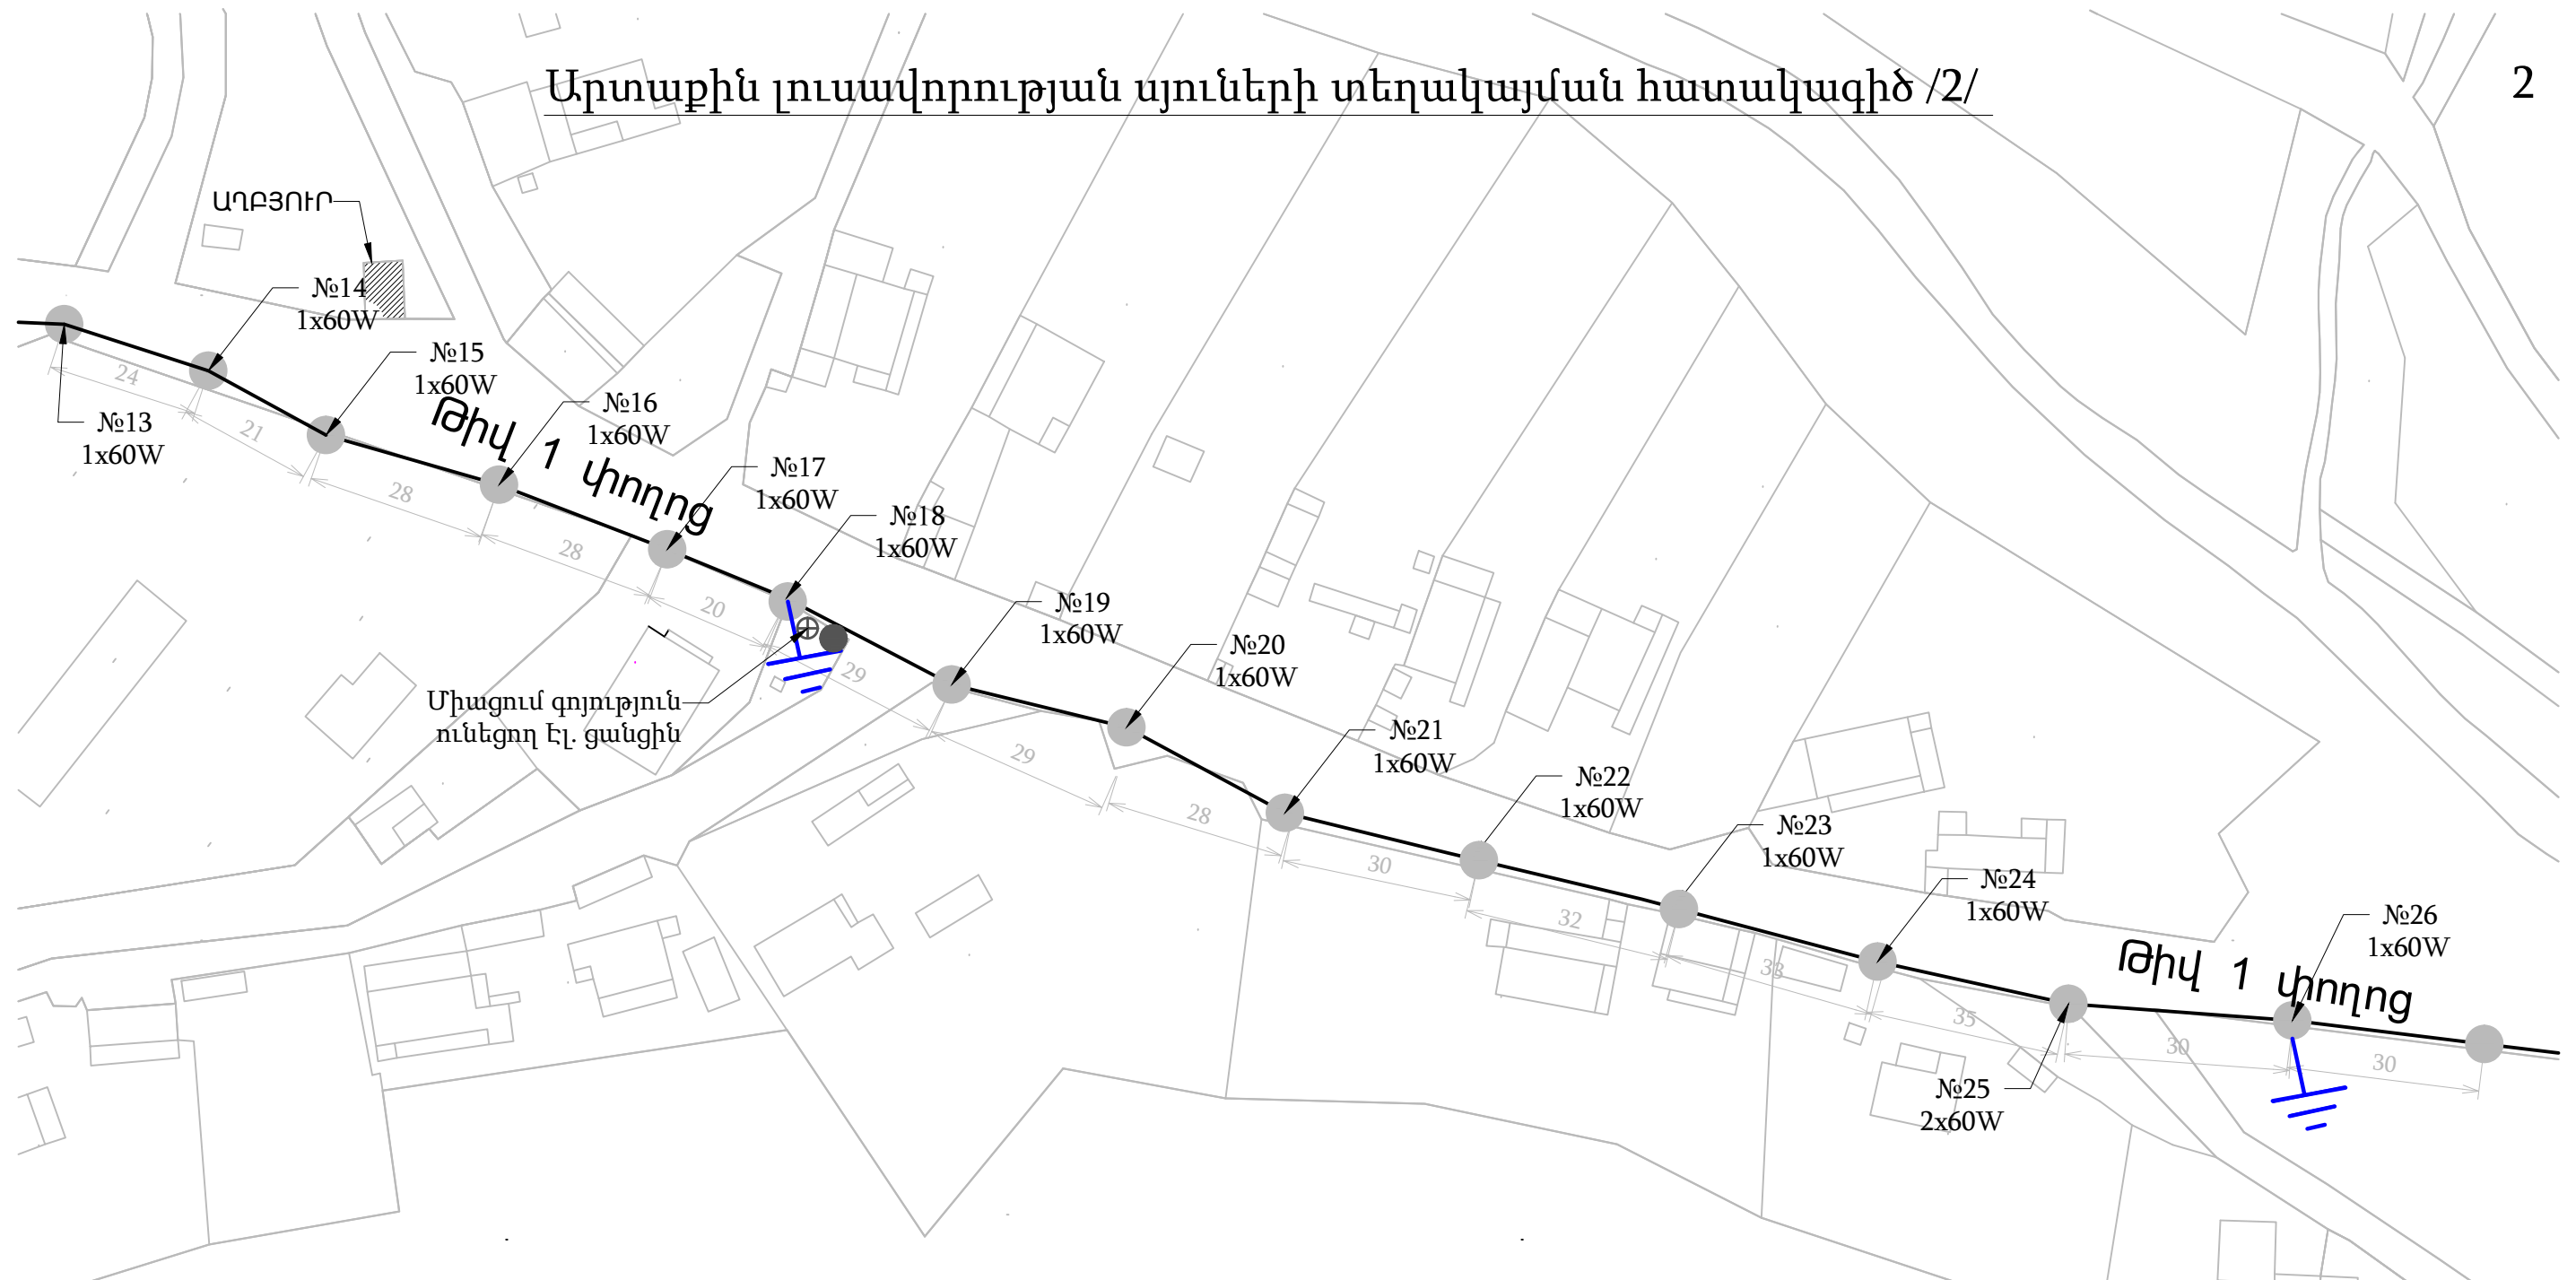

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. Հենասյուները տեղադրել ճանապարհից նվազագույնը 0.6մ դուրս
 2. Հենասյուները տեղադրել միմյանցից առավելագույնը 30մ հեռավորության վրա հարմարեցնելով տեղանքին
- Տեղադրվող հենասյուներ
 - ⊕ Արտաքին լուսավորության սնուցման կայան
 - Մետաղական արկղ մուտքիաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 600*400*200մմ
 - Տեղադրվող հենասյուների մոտ հողանցման տեղերը



№1 - Հենասյան համարը

1x60 1-բարձակի քանակը,
60վտ-լուսատուի հզորությունը`

Արտաքին լուսավորության սյուների տեղակայման հատակագիծ /3/

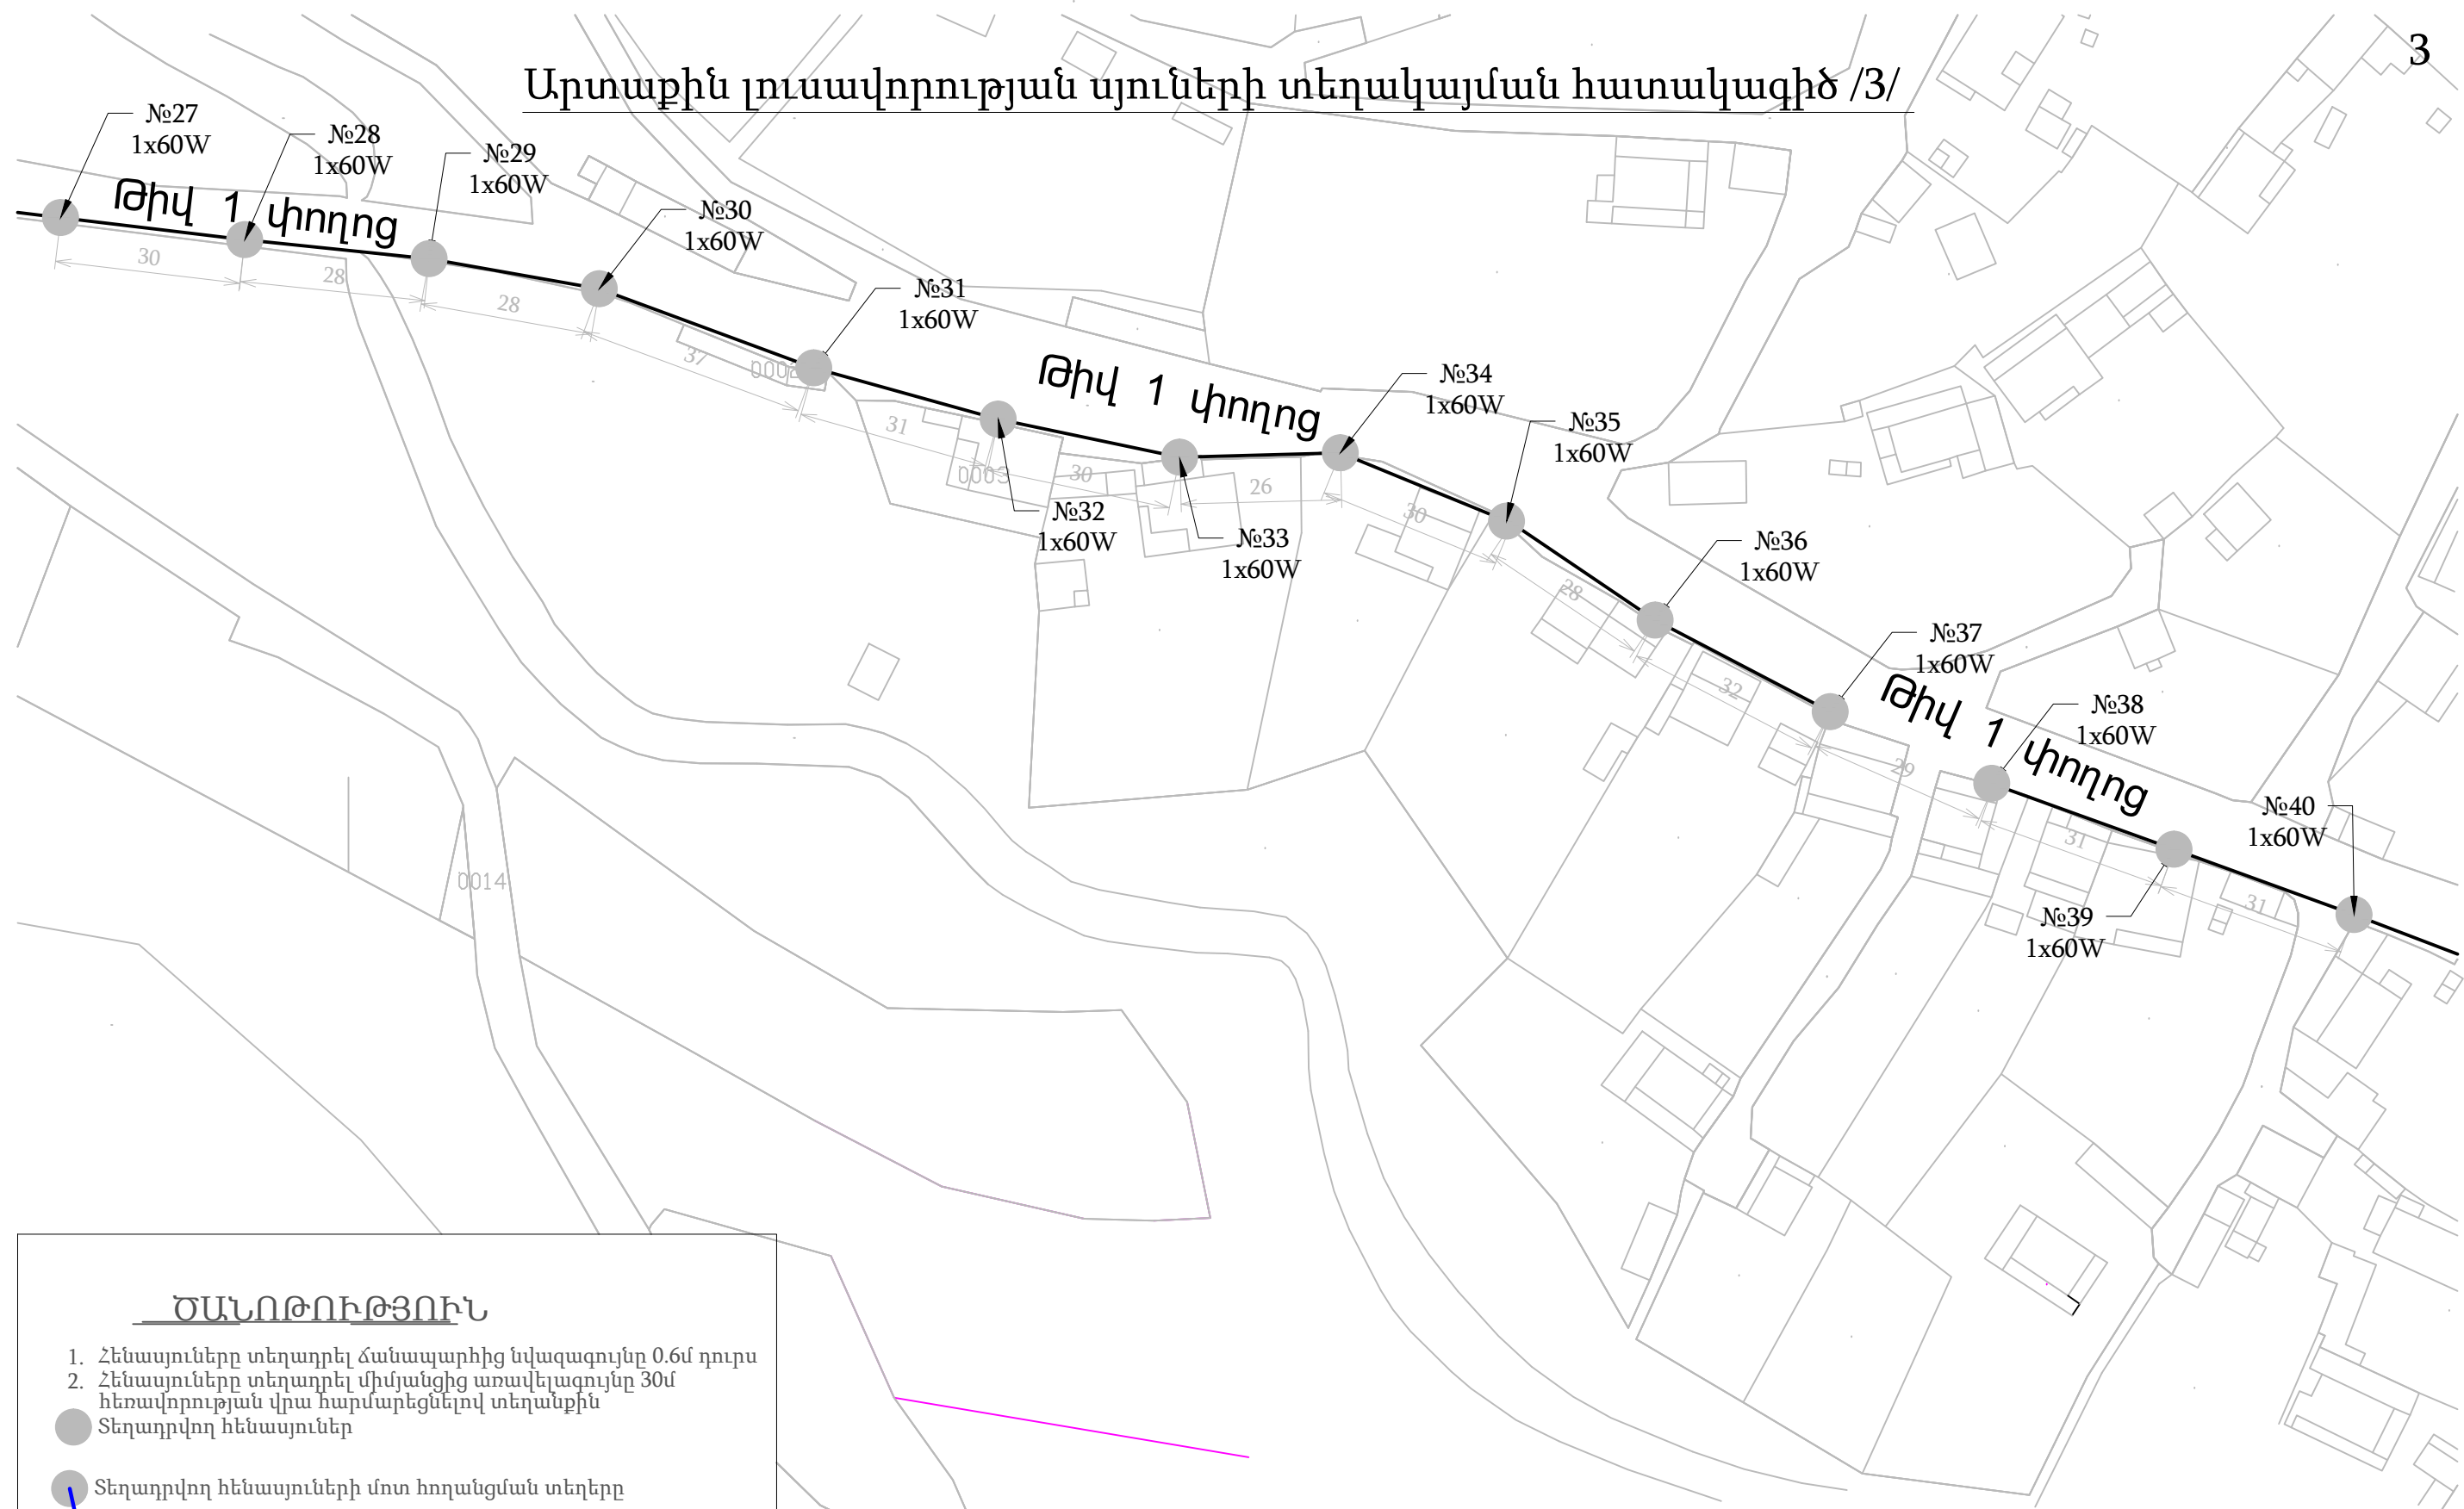

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հենասյուները տեղադրել ճանապարհից նվազագույնը 0.6մ դուրս
2. Հենասյուները տեղադրել միմյանցից առավելագույնը 30մ հեռավորության վրա հարմարեցնելով տեղանքին



Տեղադրվող հենասյուներ



Տեղադրվող հենասյուների մոտ հողանցման տեղերը



№1 - Հեմասյան համարը
1x60 1-բարձակի քանակը,
60վտ-լուսատուի հզորությունը`

Արտաքին լուսավորության սյուների տեղակայման հատակագիծ /4/



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- 1. Հենասյուները տեղադրել ճանապարհից նվազագույնը 0.6մ դուրս
- 2. Հենասյուները տեղադրել միմյանցից առավելագույնը 30մ հեռավորության վրա հարմարեցնելով տեղանքին



Տեղադրվող հենասյուներ




Տեղադրվող հենասյուների մոտ հողանցման տեղերը



№1 - Հենասյան համարը

1x60 1-բարձակի քանակը,
60վտ-լուսատուի հզորությունը՝



Արտաքին լուսավորության սյուների տեղակայման հատակագիծ /6/



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հենասյուները տեղադրել ճանապարհից նվազագույնը 0.6մ դուրս
 2. Հենասյուները տեղադրել միմյանցից առավելագույնը 30մ հեռավորության վրա հարմարեցնելով տեղանքին
- Տեղադրվող հենասյուներ
- Տեղադրվող հենասյուների մոտ հողանցման տեղերը

№1 - Հեռահաղորդակցության համարը

1x60 1-բարձակի քանակը,
60վտ-լուսատուի հզորությունը

Արտաքին լուսավորության սյուների տեղակայման հատակագիծ /8/

8





ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հենասյուները տեղադրել ճանապարհից նվազագույնը 0.6մ դուրս
 2. Հենասյուները տեղադրել միմյանցից առավելագույնը 30մ հեռավորության վրա հարմարեցնելով տեղանքին
- Տեղադրվող հենասյուներ
 - ⊕ Արտաքին լուսավորության սնուցման կայան
 - Մետաղական արկղ մուտքիաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 600*400*200մմ
 - Տեղադրվող հենասյուների մոտ հողանցման տեղերը





№1 - Հենասյան համարը
1x60 1-բարձակի քանակը,
60վտ-լուսատուի հզորությունը

Կտրվածք 1-1

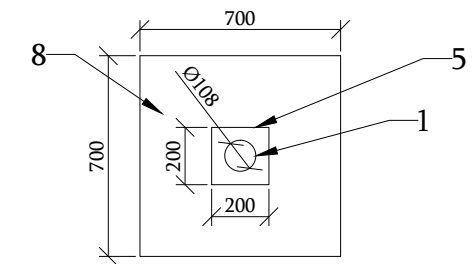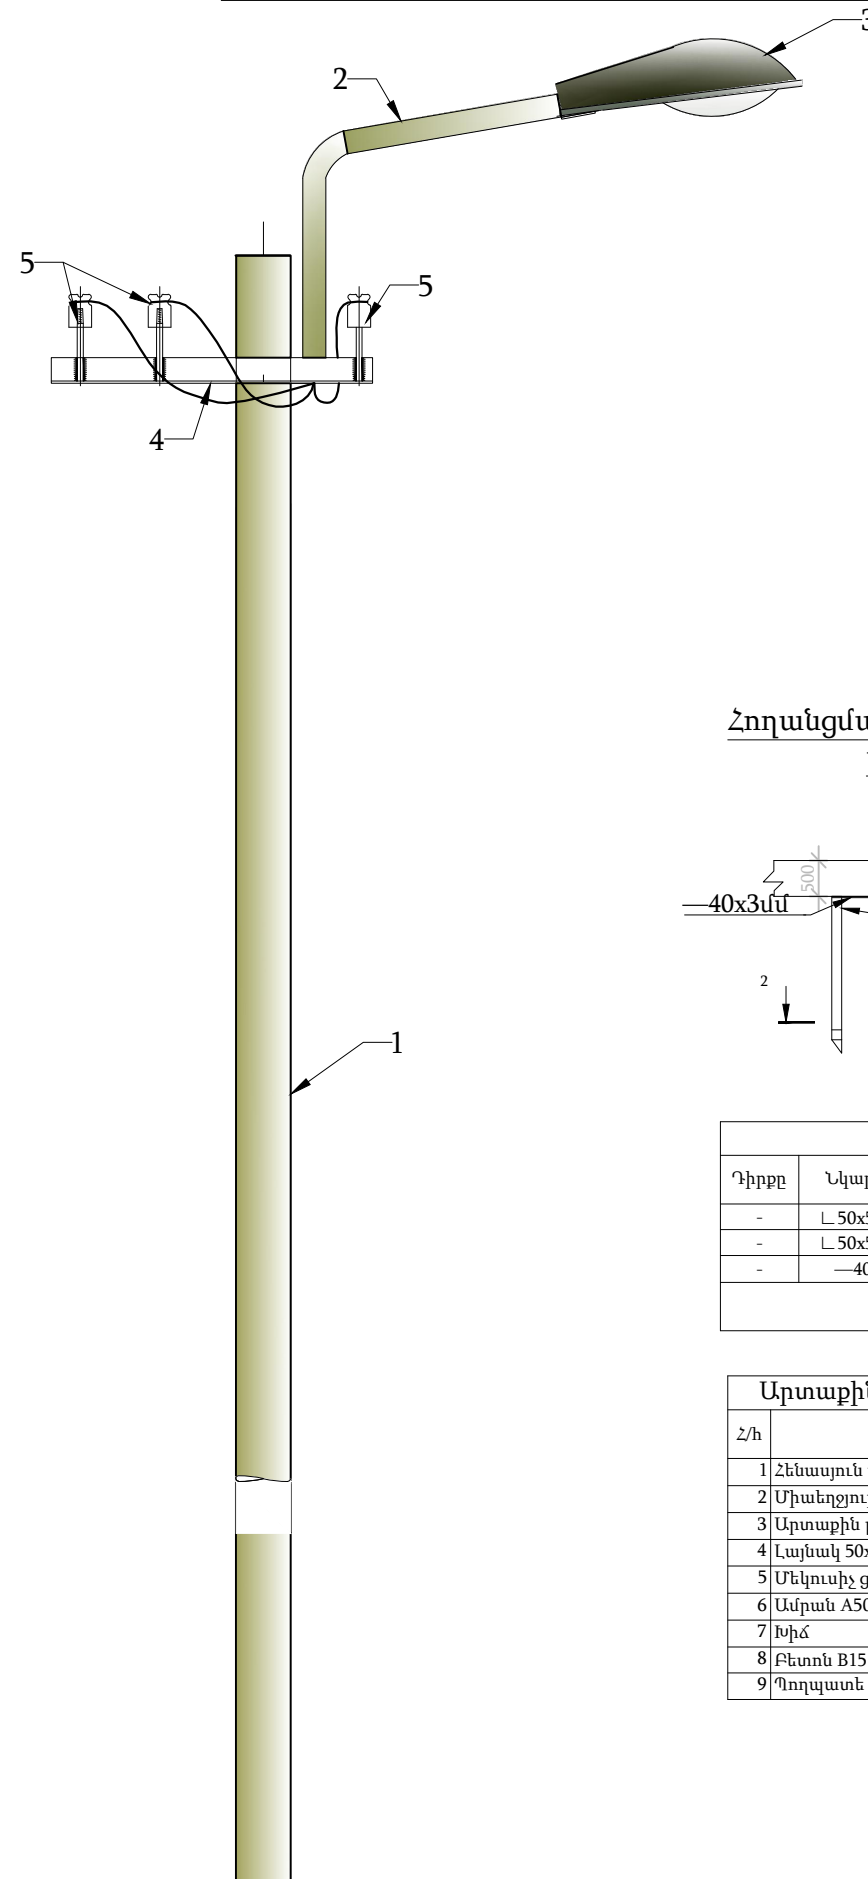

Կտրվածք 2-2

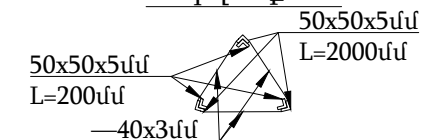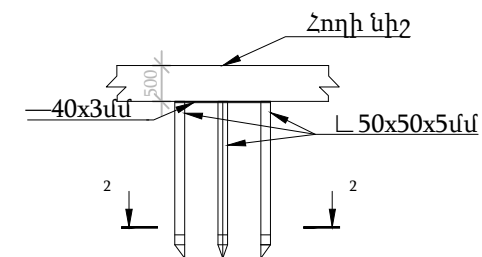


Ծանոթություն
Մետաղական պրոֆիլները միմյանց
միացնել եռակցման միջոցով:


Հողանցման էլեկտրոդների մասնագիր/մեկ հատի համար/						
Դիրքը	Նկարագիր	Երկարություն /մմ/	Քանակ /հատ/	Ընդհանուր չափը /մմ/	1 զծմ-ի քաշը /կգ/	Ընդհանուր քաշը /կգ/
-	└ 50x50x5մմ	2500	3	7500	3.7000	27.75
-	└ 50x50x5մմ	200	3	600	3.7000	2.22
-	—40x3մմ	7000	1	7000	0.9420	6.59
Ընդհանուրը						36.56

Արտաքին լուսավորության մեկ սյան մասնագիր			
Հ/հ	Անվանում	Չափի միավոր	Քանակ
1	Չեմայուն պողպատյալ Ø108x4մմ, L=7600մմ	հատ	1
2	Միաեղջյուր բարձակ Ø50x3մմ, L=2000մմ	հատ	1
3	Արտաքին լուսավորման լուսատու LED լամպով	հատ	1
4	Լայնակ 50x50x5մմ, L=600մմ	հատ	1
5	Մեկուսիչ ցցիկով TФ-20	հատ	2
6	Ամրան А500с Ø10մմ	կգ	3.70
7	Խիճ	մ ³	0.049
8	Բեռոն В15	մ ³	0.343
9	Պողպատե հարթ թիթեղ 200x200x8մմ	հատ	1

Արտաքին լուսավորության ցանցի ղեկավարման վահանակի սխեմա

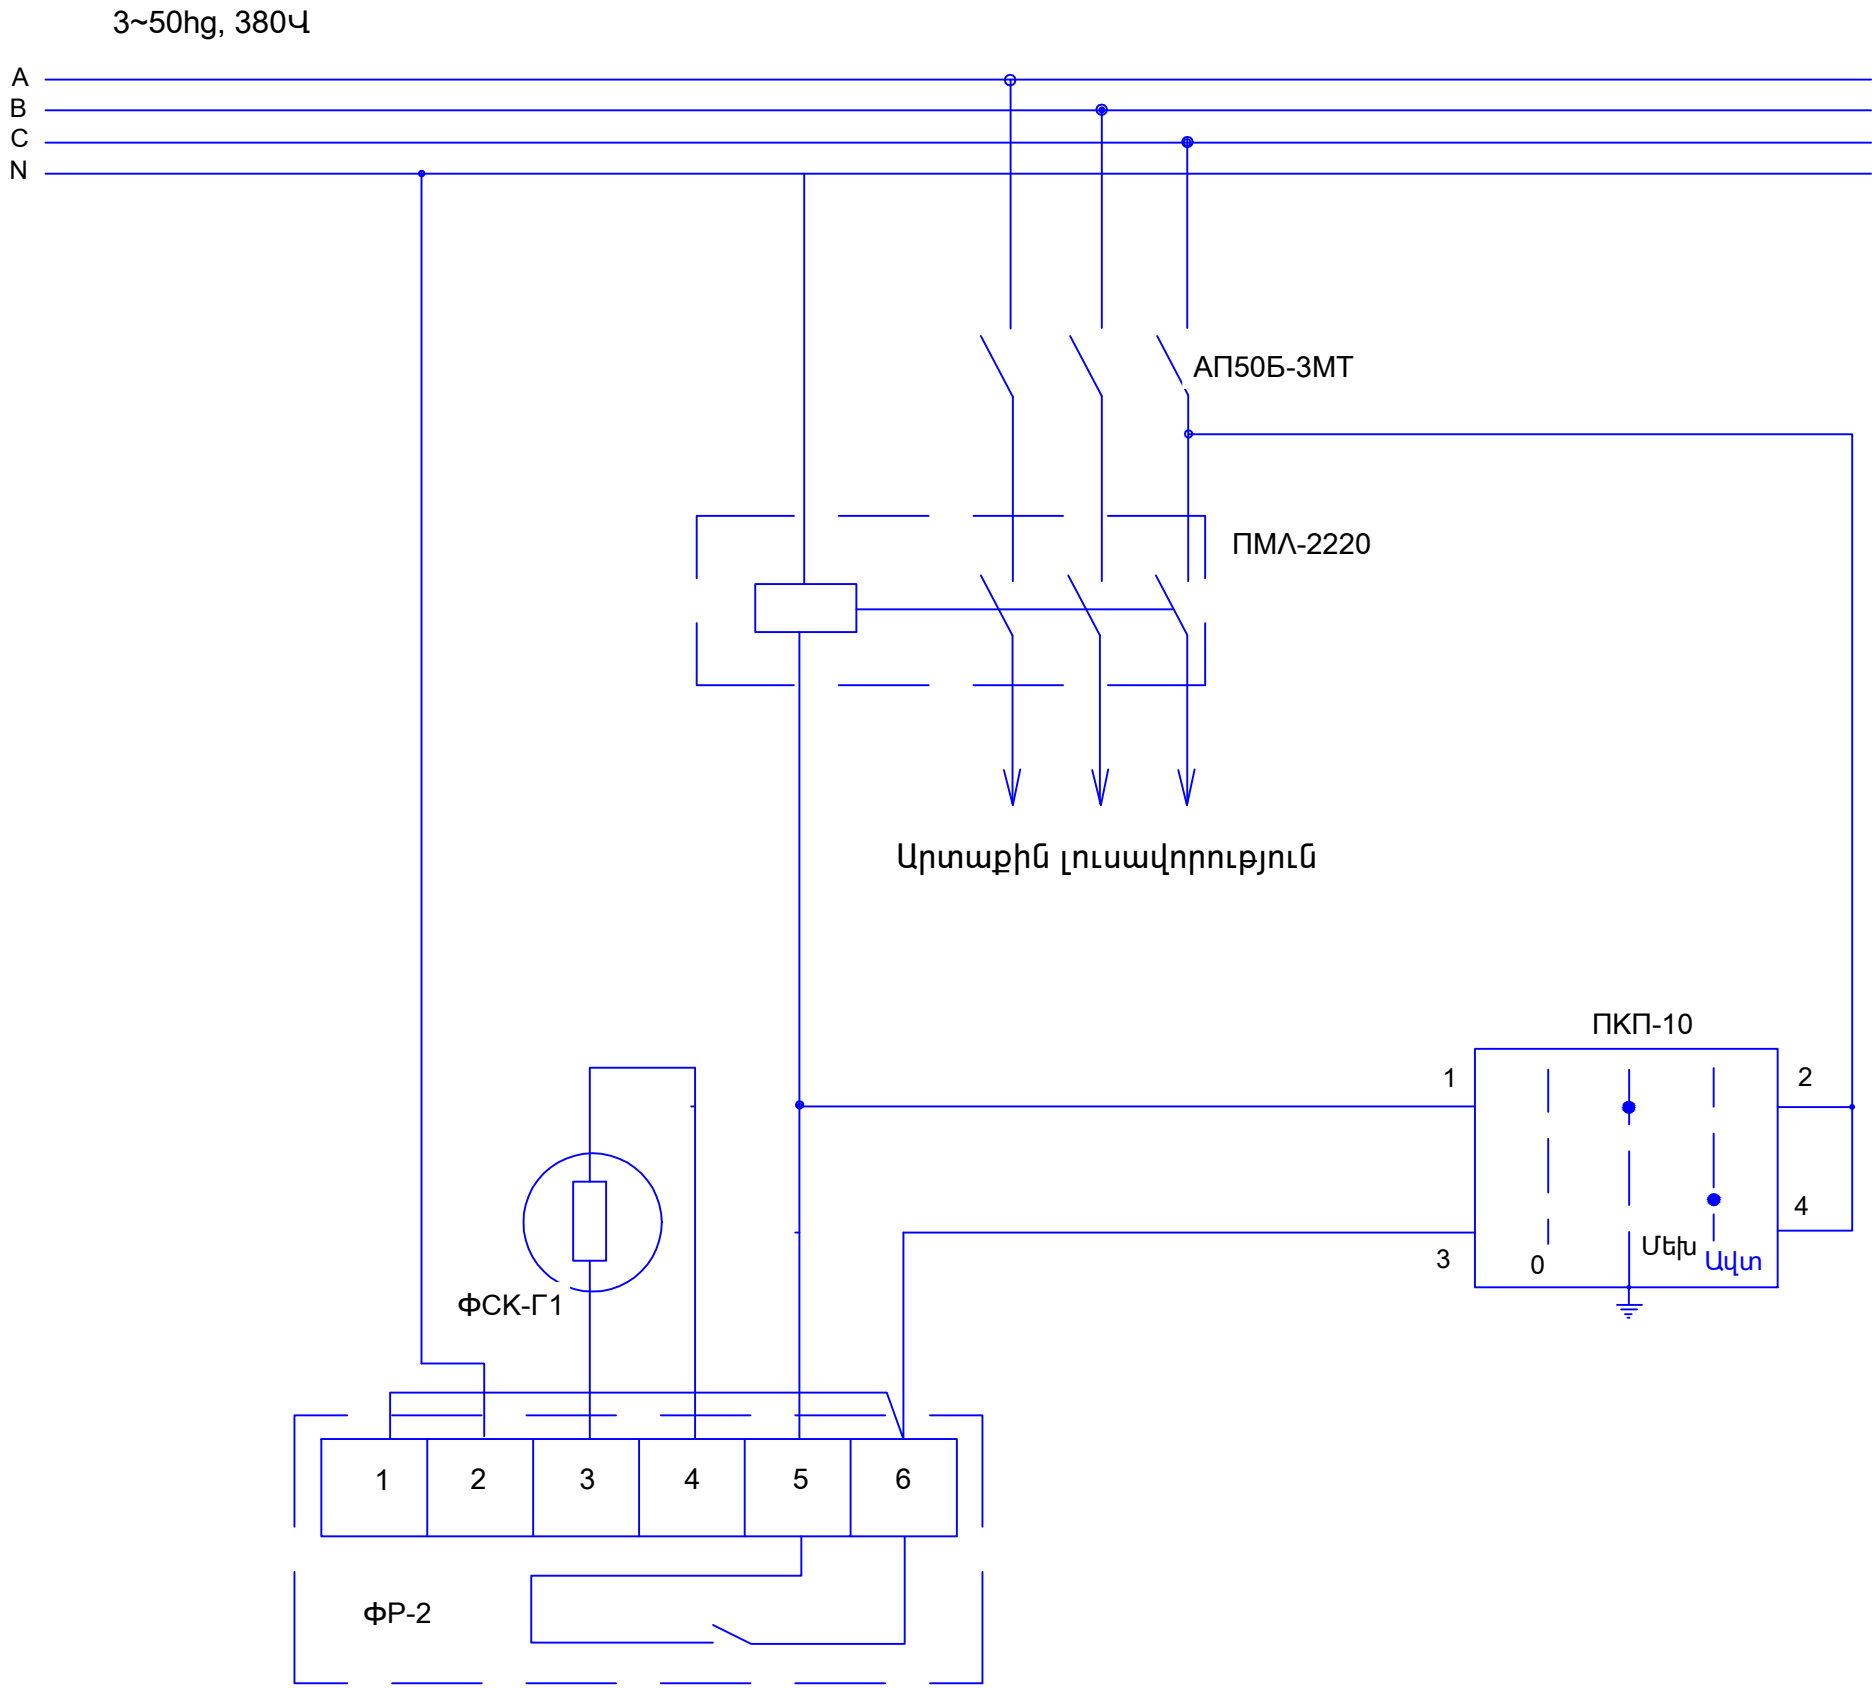

Հենասյուն

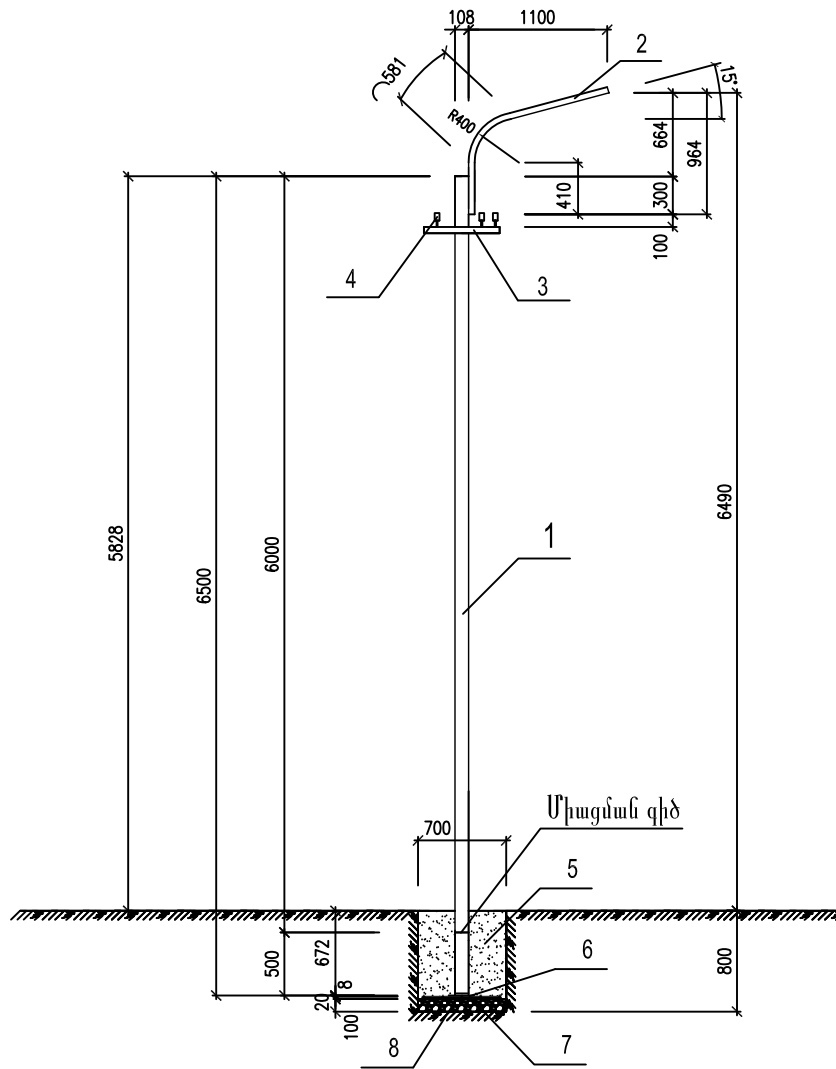

- 1 - Հենասյուն՝ կլոր խողովակ $d=108 \times 4$ մմ; $L=6.5$ մ
- 2 - Միաեղջյուր բարձակ՝ կլոր խողովակ $d=48 \times 3$ մմ; $L= 1.8$ մ
- 3 - Հայնակ՝ անկյունակ $50 \times 50 \times 5$ մմ; $L= 0.6$ մ
- 4 - Մեկուսիչ
- 5 - Բետոն B15
- 6 - Մետաղական թիթեղ $200 \times 200 \times 8$ մմ
- 7 - Ամրանային ցանց AIII $d 10$ մմ
- 8 - Խին $H=100$ մմ