


10 kW on grid PV system

Mounted on the roof 5 kW

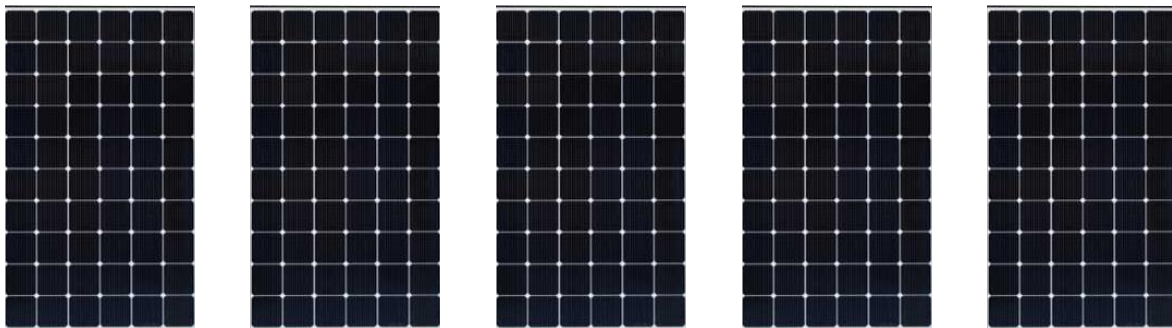

DC1


On grid
inverter
10kW

AC

Two way
energy
meter


Electric grid
utility network

Mounted on the ground 5 kW


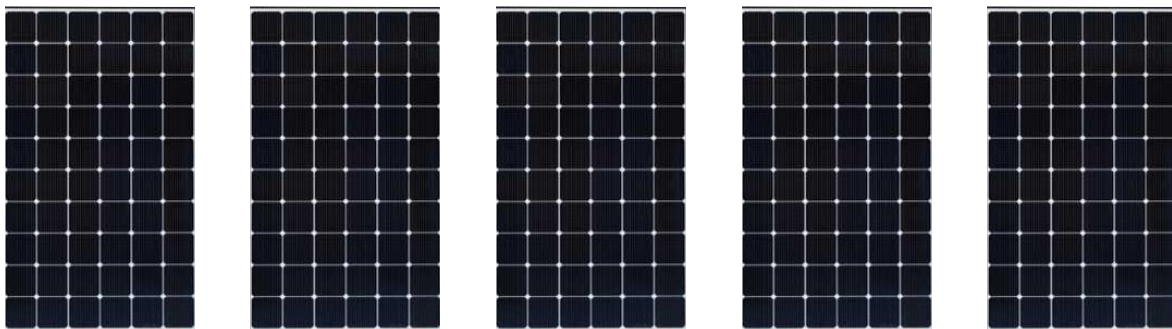


DC2


Մրգերի արևային չորանոց 150 կգ թաց մրգերի բեռնավորման համար
2x3 կՎտ էլեկտրական տաքացուցիչներով

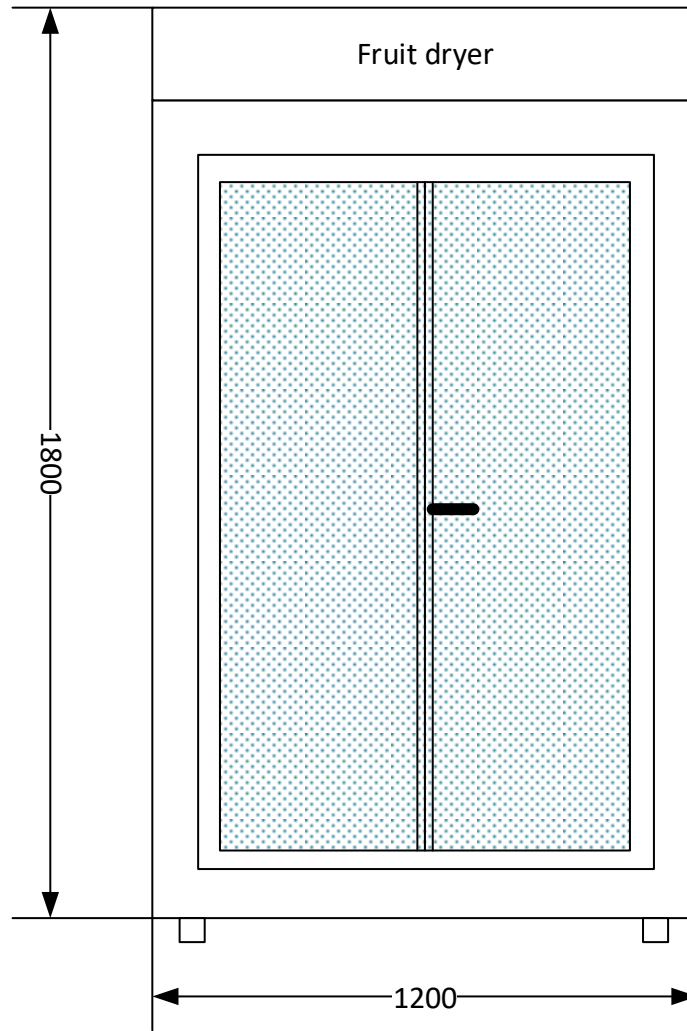

Չորանոցի իրան

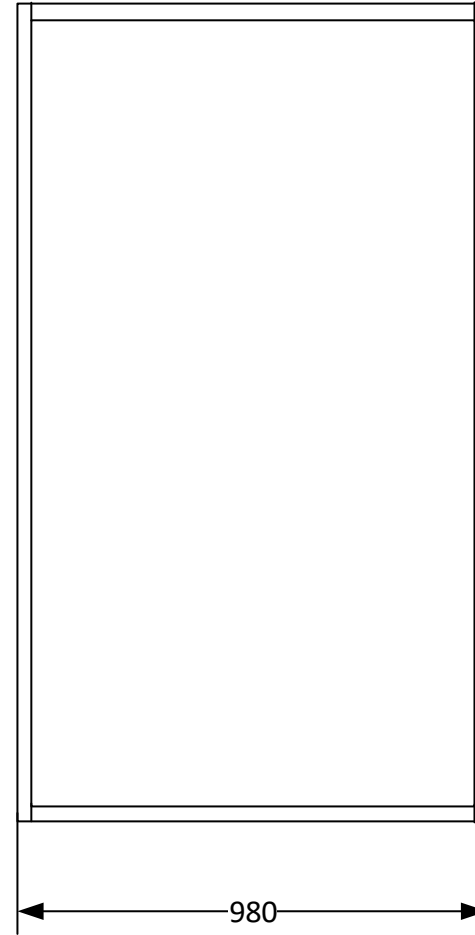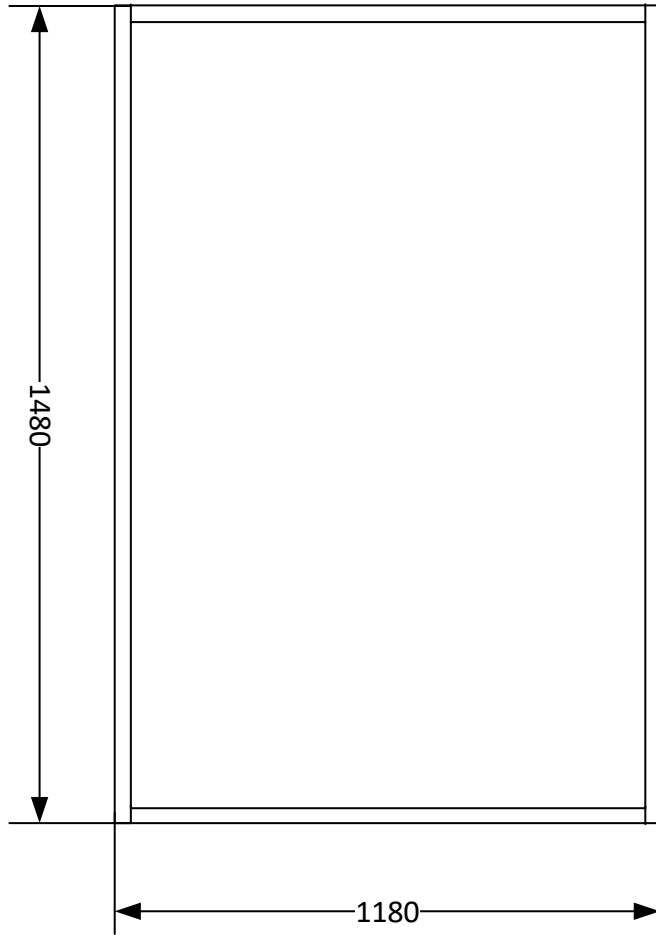


1. Իրանը պատրաստվում է 40x20մմ ուղղանկյունաձև պողպատից
2. Միացումները իրականացվում են էլեկտրաաղեղնային զոդման միջոցով
3. Պատրաստումից հետո այն պատվում է հակակոռոզիոն լաքի շերտով

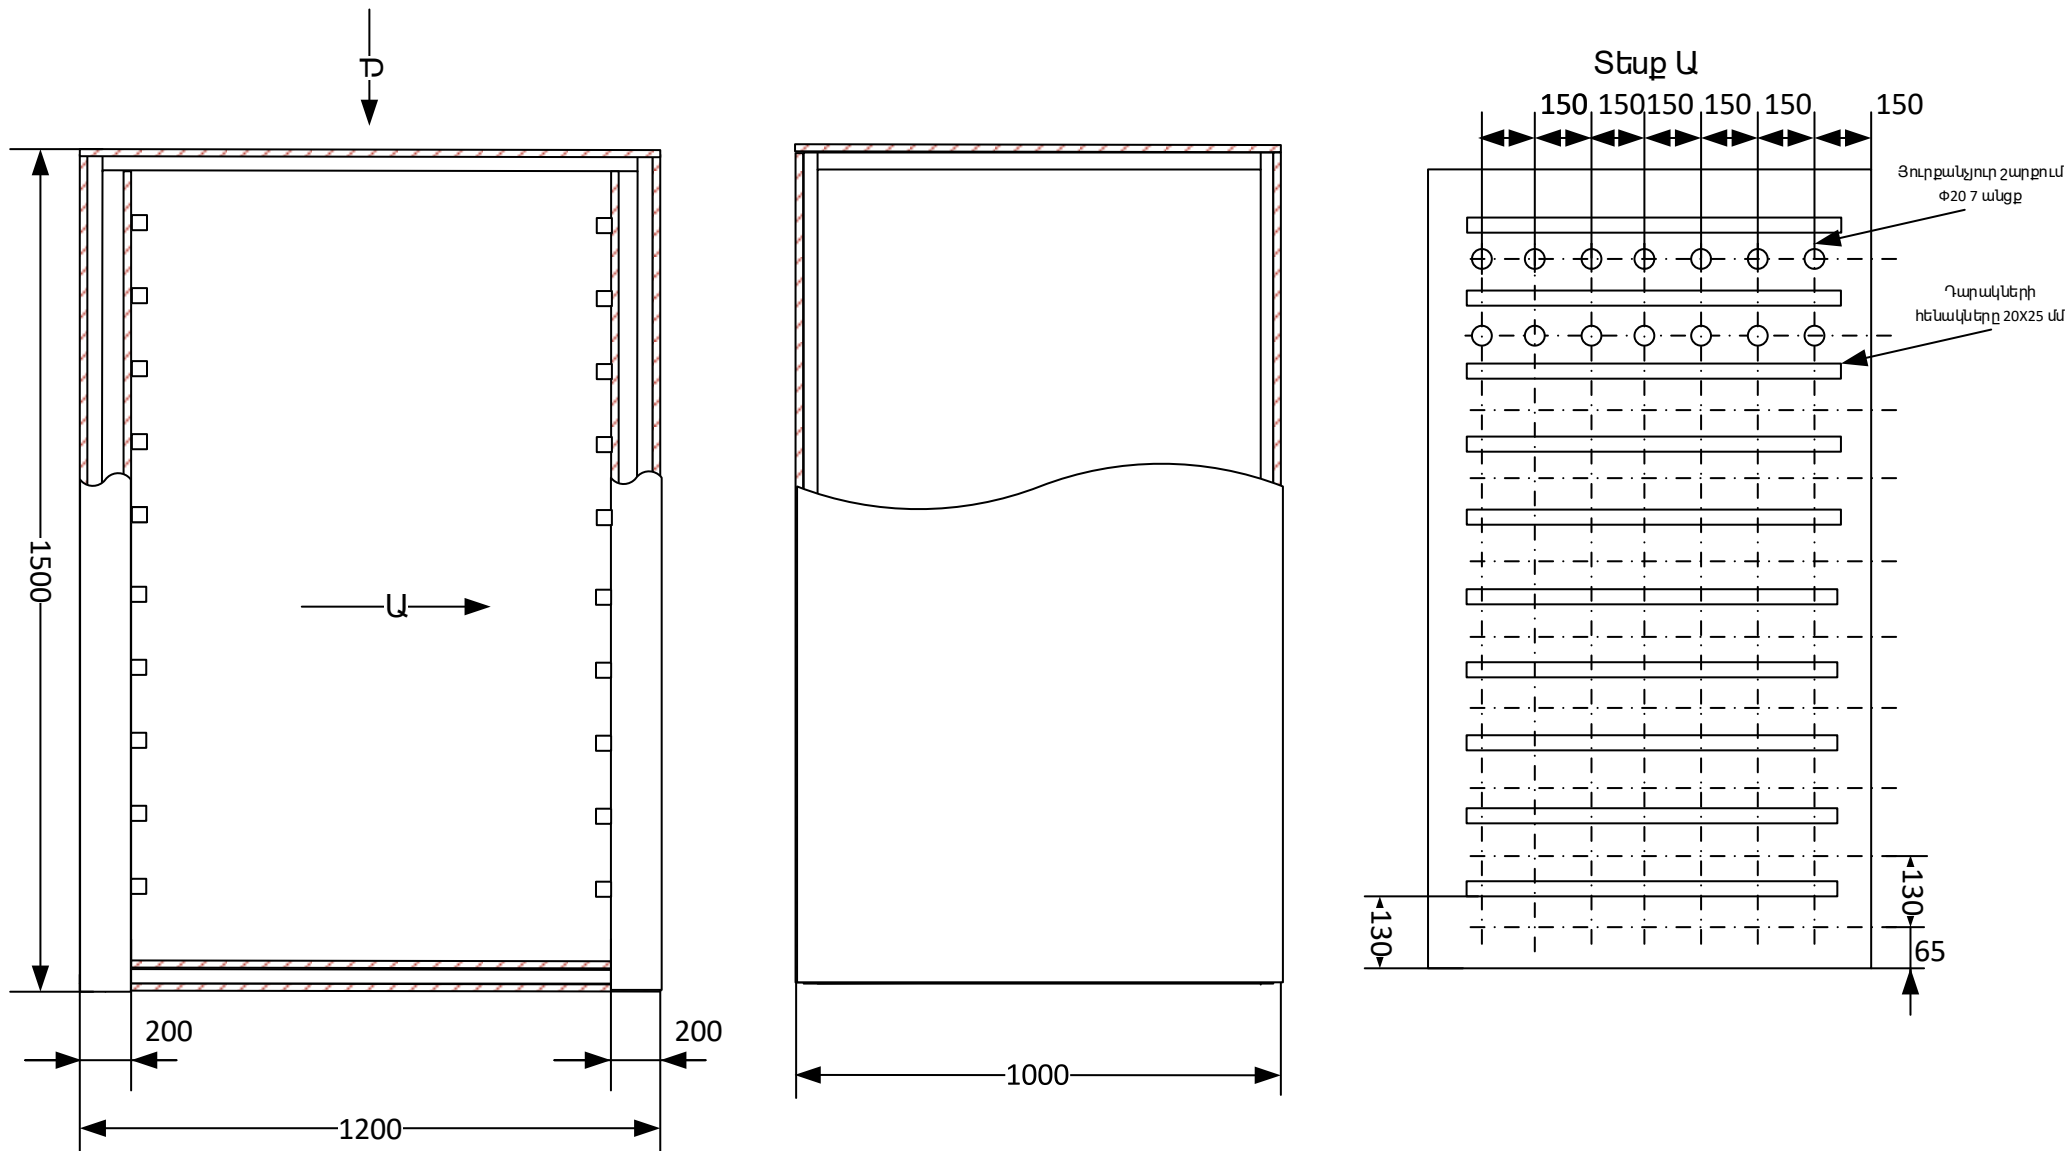


1. Չորանցի արտաքին ու ներքին պատերը պատրաստվում են 10 մմ-անոց նրբատախտակ /ֆաներա/
2. Ամրացումը իրանի իրականացվում է պտուտակներով
3. Չորանցի արտաքին մակերևույթը պատվում է սինթետիկ էմալով

Չորանագի դուռ

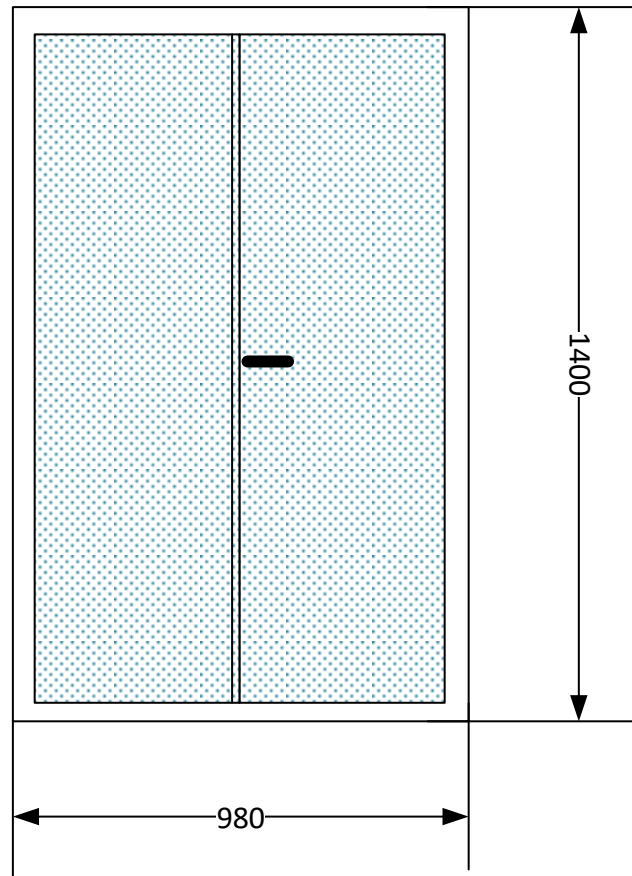


1. Դուռը պատրաստվում է երկշերտ ապակեփաթեթով
2. Շրջանակների նյութը էմալապատ այլումին

Չորանագի դարակներ

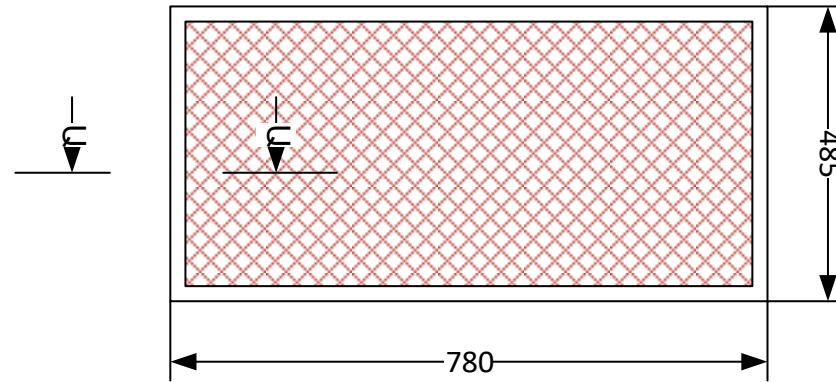


Ա-Ա 4:1




1. Չորանոցի դարակները պատրաստվում են 30x30մմ Փայտյա չորսուկներով
2. Ցանցը սննդային
3. Ամրացումներն իրականացվում են պտուտակներով
4. Զանակը 20 հատ


Stup P

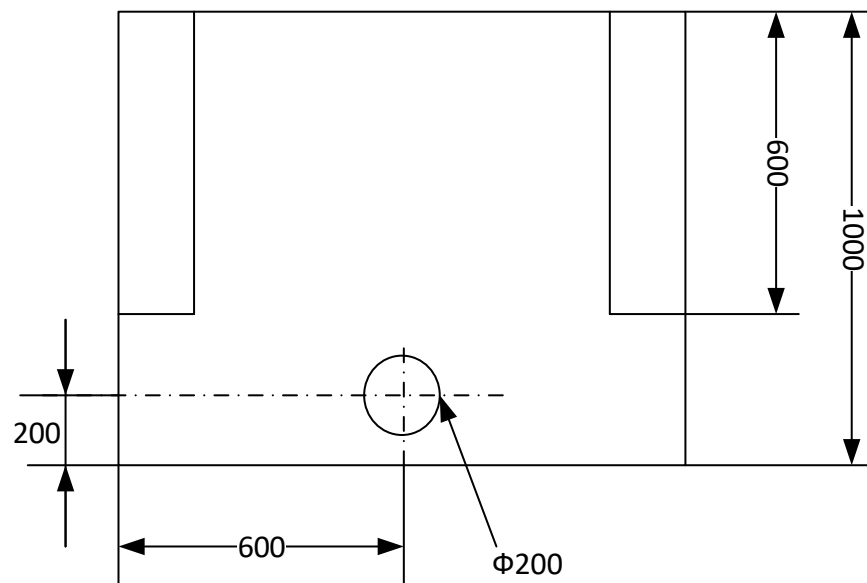

Տաքացման ու օդափոխման համակարգ

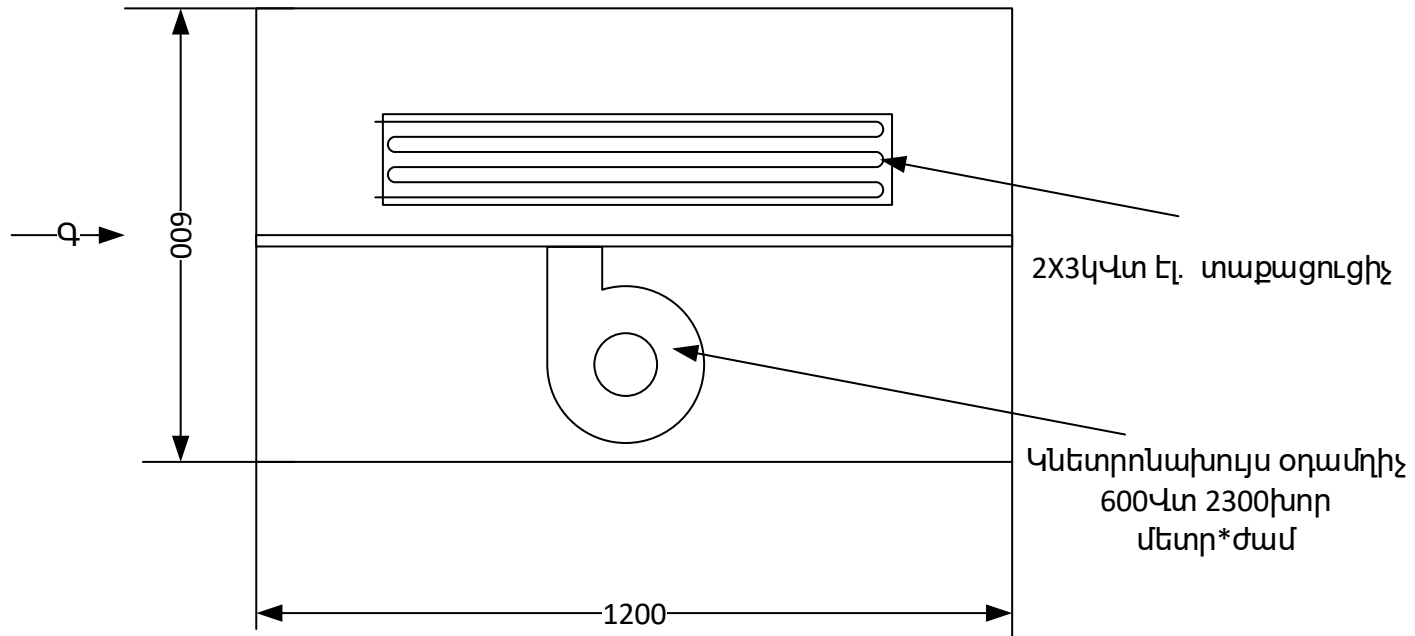


Տեսք Գ

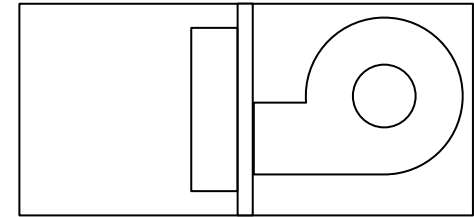

1. Համակարգը տեղադրվում է չորանոցի վերին մասում
2. Պատրաստվում է 0,5 մ չժանգոտվող պողպատե թիթեղից կամ այլ սննդային նյութով /ևսև հրդեհաանվտանգ/

Vacuum solar collector 30 tube, 300 l

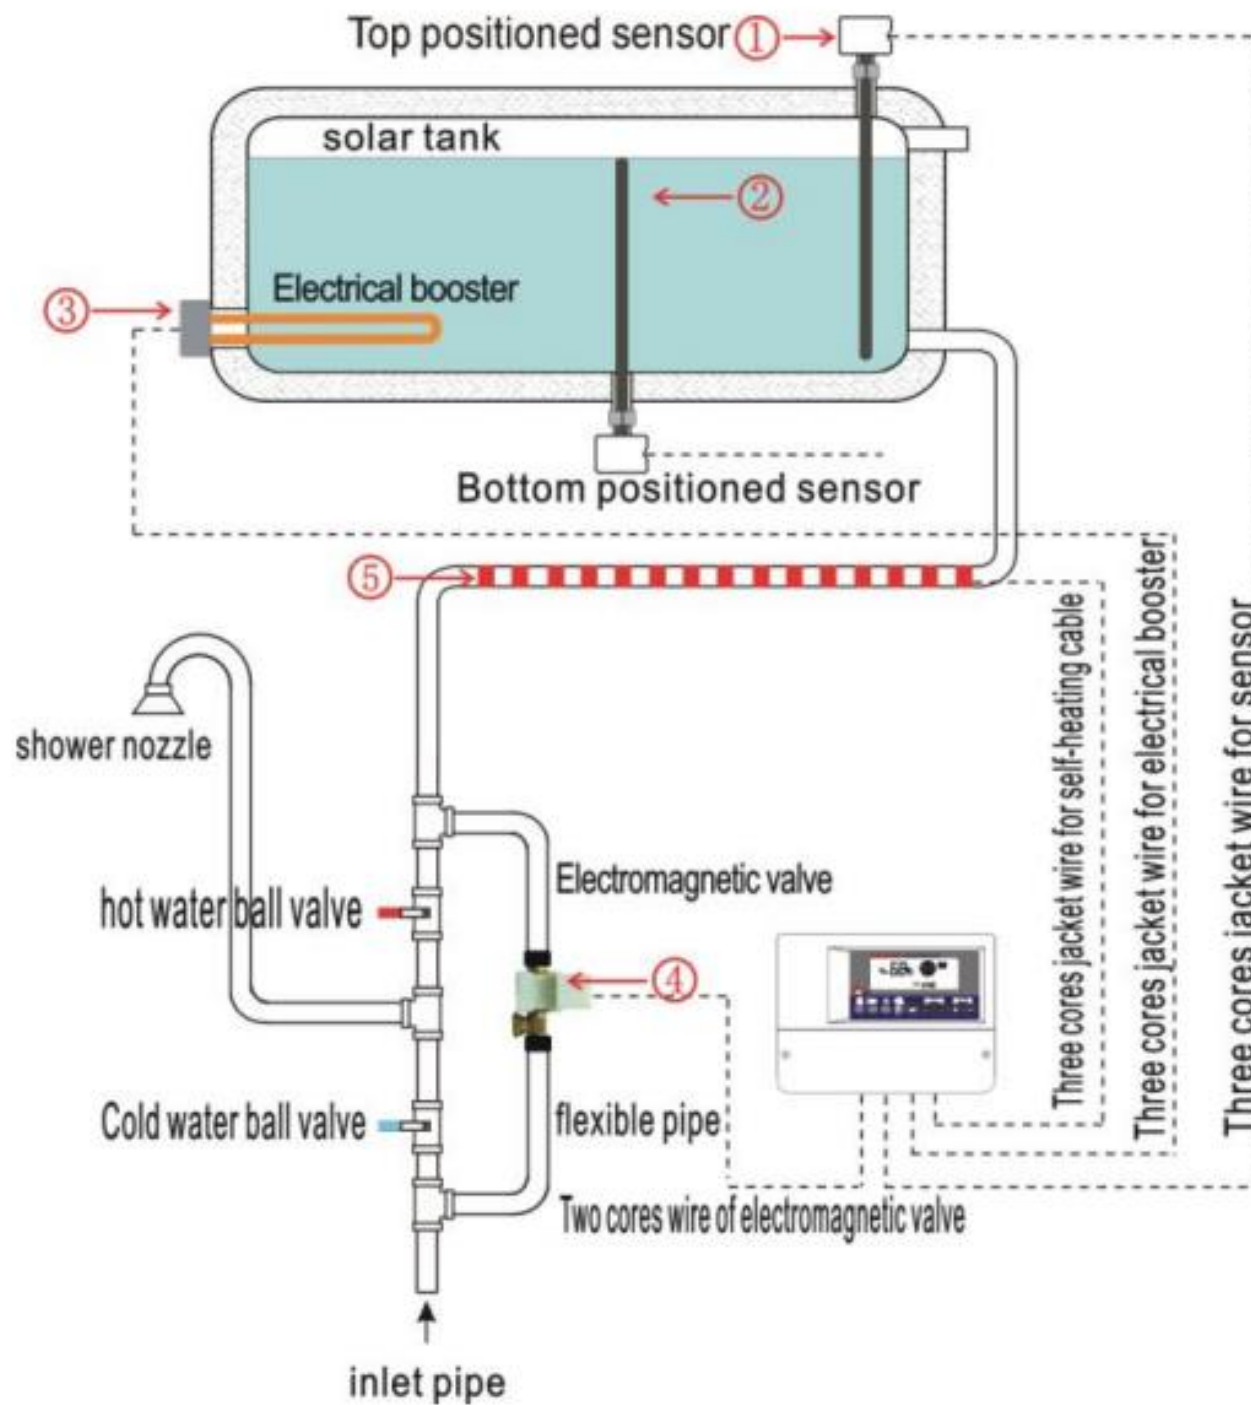

- ① Top installed water temperature and water level sensor
- ② Bottom installed water temperature and water level sensor
- ③ Electrical heater
- ④ Solenoid valve
- ⑤ Electrical self-heating cable
- ⑥ Overflow probe

Note: Customer only ask one kind of sensors for order