


Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

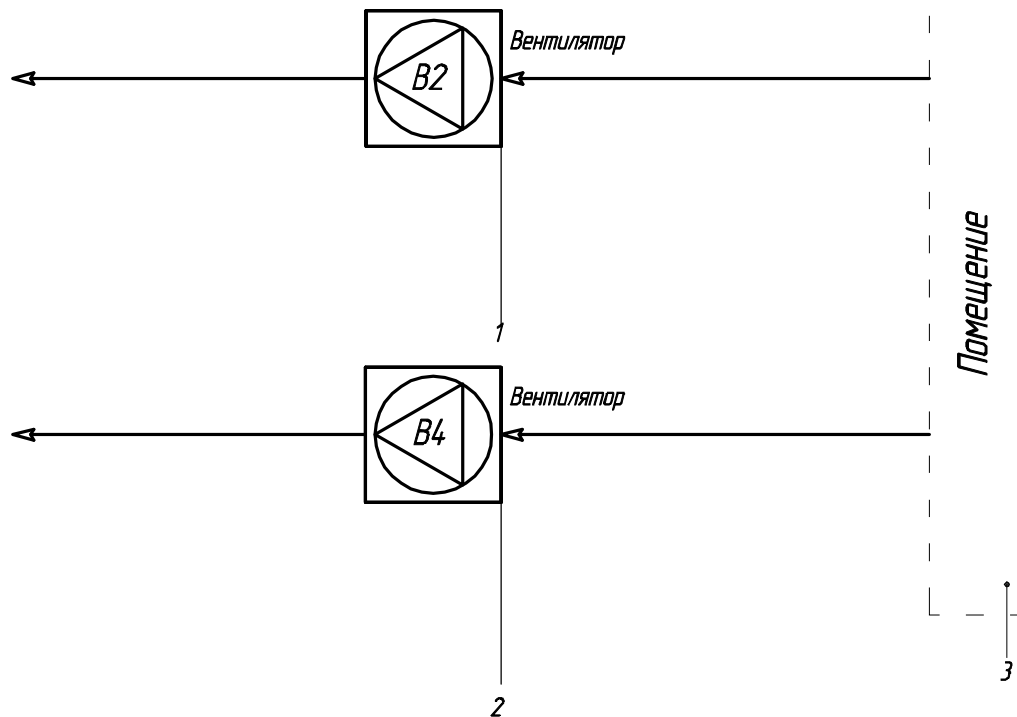

Приборы, устанавливаемые в ШСАУ			1 0,21 кВт		2 0,033 кВт		3 Пожарная сигнализация	
			HA 1а	SIC 1б	A 1в	HA 2а	NS 2б	
Устройство управления	Исполняемые функции	Измерение						
		Регулирование						
		Сигнализация						•
		Управление		•		•		
	Аналоговый вход AI							
	Дискретный вход DI		•			•		•
	Аналоговый выход AO							
	Дискретный выход DO			•		•		

2011- 116 -02 / 04 АОВ

Туркменистан, Марыйский велаят, п. Туркменбаши
Центральный тюремный госпиталь МРК-15

Отделение для лечения М/У
пациентов на 50 коек

Автоматизация. Функциональная
схема систем В2, В4

Стадия

РП

Лист

4

Листов

16