


Согласовано			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	

Данные питающей сети		Марка и сечение провода	Пусковой аппарат	Марка и сечение провода	Аппарат отходящей линии	Распределительный пункт		Электроприемник		
Тип: Iн, А; расцепитель или плавкая вставка, А										
Тип: напряжение; сечение; установленная мощность, кВт										
Расчетный ток, А										
Условное обозначение на плане										
Номер по плану		К 1	К 2	К 3						
Тип		однофазный	однофазный	однофазный						
Р, кВт		0,82	1,1	0,72						
Ток, А		5,8	8,3	5,7						
Наименование механизма		Слит -система К 1	Слит -система К 2	Слит -система К 3						

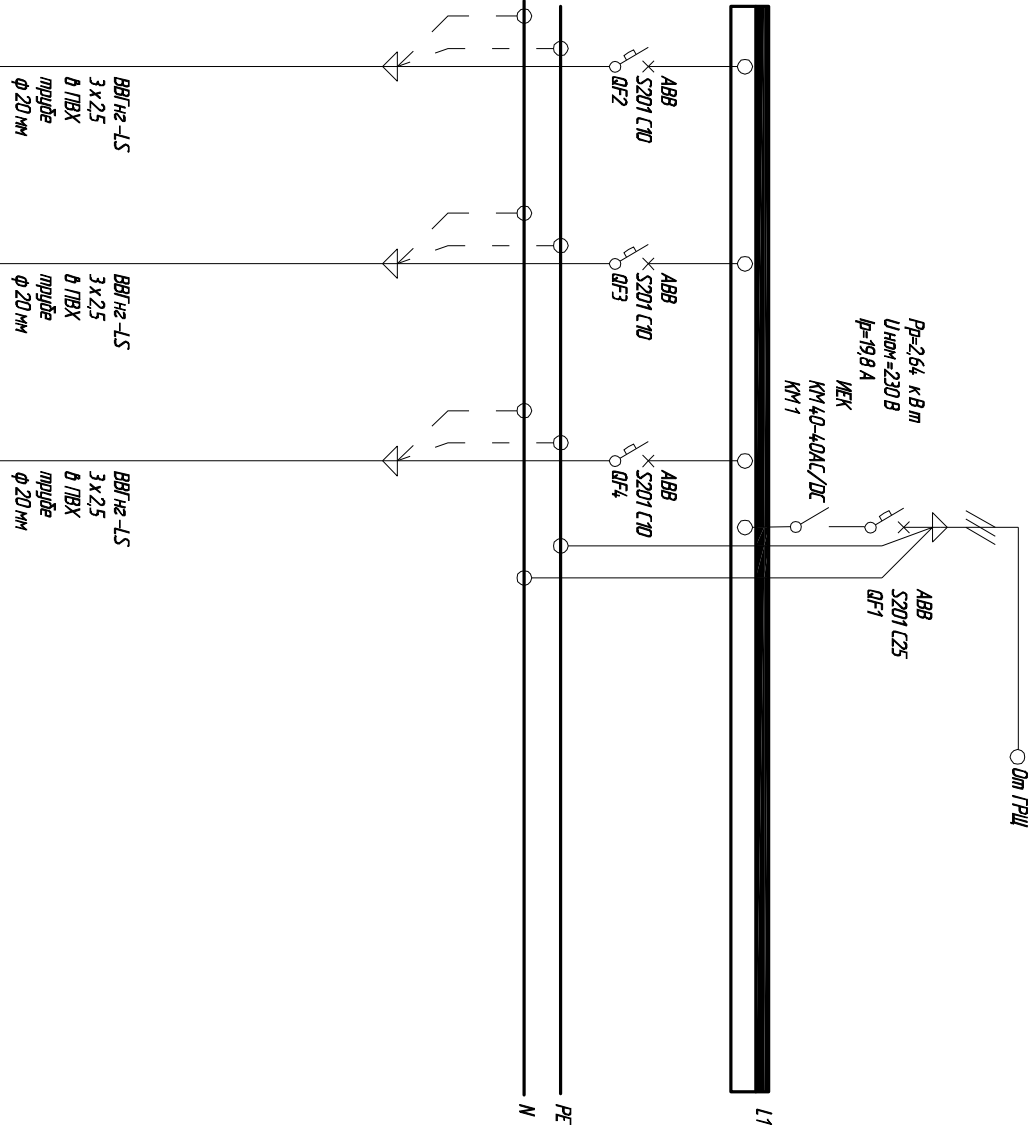

2013-025-01 – АОВ				Туркменистан, г. Дашогуз, Этрап им. Ниязова, Велаятская Туберкулезная больница			
Референс – лаборатория				Стедия			
Принципиальная электрическая схема ШСАУ №3 (К 1, К 2, К 3)				Лист			
Изм. №				Лист			
Разраб.				Лист			
Исполн.				Лист			
Умб.				Лист			