



PLANTA BAJA
LUMINARIAS E INTERRUPTORES 1:50

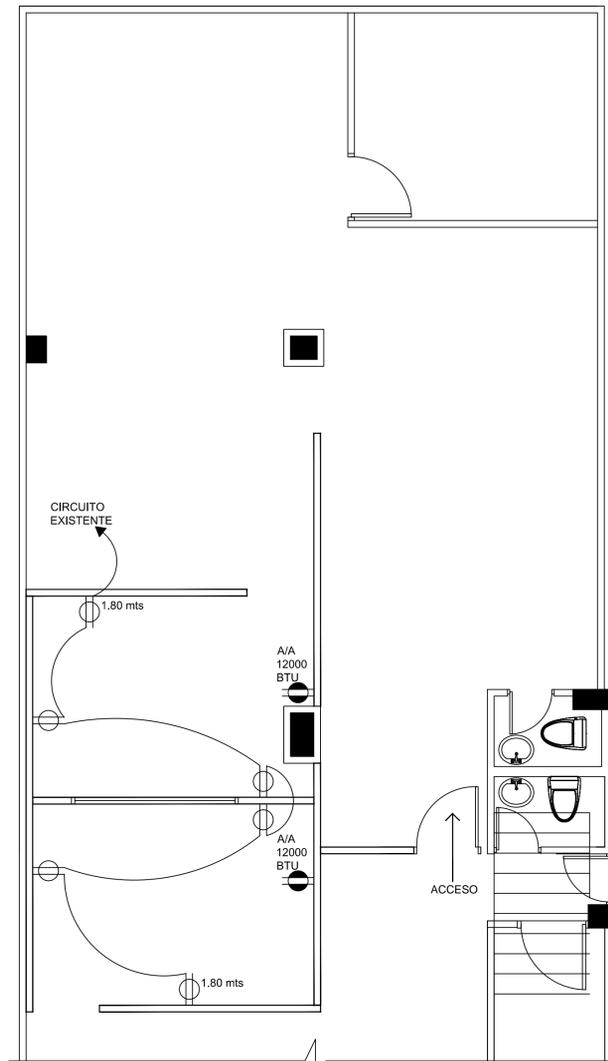

PLANTA BAJA
SALIDA ELÉCTRICAS 1:50

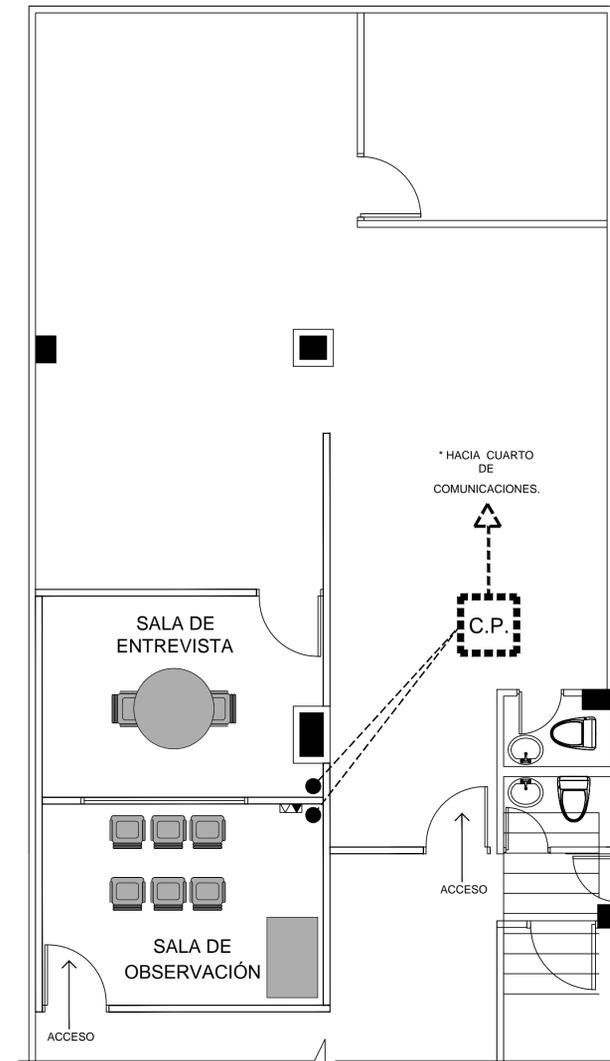

PLANTA BAJA
SALIDA DE VOZ Y DATA
ENTUBADO DE VOZ Y DATA 1:50

SIMBOLOGIA

- TOMACORRIENTE DOBLE 120V.
- TOMACORRIENTE 220V PARA A/A.
- INTERRUPTOR CON DIMMER.
- LAMPARAS OJO DE BUEY LED.

NOTA:

- EL CONTRATISTA REALIZARA LOS CORRECTIVOS NECESARIOS RESPECTIVOS A LOS DETALLE DE MOLDURARAS ELÉCTRICAS VISIBLES EN EXISTENCIA, TOMAS SUPERFICIALES U OTROS QUE ATENTAN CON LA ESTÉTICA VISUAL DE LAS OFICINAS. ESTOS DEBERÁN SER OCULTADOS Y EMPOTRADOS DENTRO DE LAS PAREDES EXISTENTES DE GYPSUM CON TUBERÍAS. PARA TAL FIN REMPLAZARAN LAS LÁMINAS DE GYPSUM EXISTENTES QUE SEAN CONVENIENTES.
- TODO ELEMENTO ELÉCTRICO QUE QUEDE SIN USO DEBERÁ SER DESINSTALADO.
- REPARAR O AJUSTAR TODA SALIDA ELÉCTRICA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁREA DE LA ADECUACIÓN.

SIMBOLOGIA

- CAJA DE PASO 12 X 12 O SUPERIOR
- SALIDA DE VOZ Y DATA
- TUBERÍA DE 2 1/2" (HACIA CUARTO DE COMUNICACIONES DE LA PLANTA BAJA).
- TUBERÍA DE 3/4"

NOTAS - SISTEMA DE DATA / TELEFONÍA

1. TODA LAS TUBERÍAS ESPECIFICADAS SON DE PVC.
2. SE DEBERÁN EVITAR CURVAS CON RADIOS MENORES DE SEIS (6) VECES EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA.
3. LAS TUBERÍAS Y SALIDAS DEBEN ESTAR SEPARADAS DE LAS SALIDAS ELÉCTRICAS POR LO MENOS 0.30 MTS.
4. SE DEBERÁ CUMPLIR CON LO QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO VIGENTE PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE TELECOMUNICACIÓN INTERNA EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL.
5. CADA TUBERÍA DE PVC NO ESPECIFICADA EN PLANO SERÁ DE 1 PULGADA.
6. CADA TRAMO DE TUBERÍA EN SU EXTREMO QUE DA AL CIELO RASO TERMINARÁ CON UN CODO DE 90°.
7. TODAS LAS SALIDAS DEBEN ESTAR IDENTIFICADAS.



MINISTERIO PÚBLICO

PROYECTO:
ADECUACIÓN ESPACIAL PARA EL SISTEMA DE CAMARA GESELL EN LA U.P.A.V.I.T. DE PANAMÁ EDIFICIO LUX.

UBICACIÓN:
Dirección: Corregimiento de Caidonia, Distrito Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	DISEÑO ARQUITECTÓNICO: D.P.G.P. - S.D - OL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	DISEÑO ESTRUCTURAL: D.P.G.P. - S.I.
SECCIÓN DE DISEÑO	DIBUJO: D.P.G.P. - S.D - OL
CONTENIDO: • PLANTAS ELÉCTRICAS • SALIDAS DE VOZ Y DATA	FECHA SEPTIEMBRE-2014
	ESCALA INDICADA

PROPIETARIO: PROCURADOR GENERAL DE LA NACION	HOJA No 2
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS MUNICIPALES	DE: 2