


DIAMETRO TUBERÍA (PULG)	ANCHO (A) (m)	PROFUNDIDAD (H) (m)	ASIEN TO DE ARENA (Aa) (m)
2	0.50	0.75	0.10
3	0.60	0.75	0.10
4	0.60	0.80	0.10
6	0.65	0.85	0.10

- NOTAS:
- 1- MATERIAL NO CLASIFICADO DE REPOSICIÓN PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SI ES APTO, PREVIAMENTE APROBADO POR LA SUPERVISIÓN.
 - 2- TODO RELLENO COMPACTADO DEBERÁ TENER UNA COMPACTACIÓN MÍNIMA DEL 95% SEGÚN ENSAYO PROCTOR MODIFICADO.
 - 3- TODO RELLENO A COMPACTAR DEBERÁ REALIZARSE EN CAPAS DE 0.15 m.


1 DETALLE TÍPICO DE ZANJA
IS-09 NO ESCALA

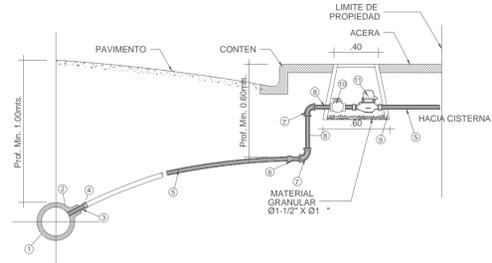


LEYENDA ACOMETIDA SUMINISTRO DE AGUA

1 TUBERÍA DISTRIBUCIÓN	8 TUB. PE 2" (LONG. VARIABLE)
2 CLAMP CON SALIDA H.F.	9 CAJA HIERRO FUNDIDO, SEGÚN ESPECIFICACIONES CAASD
3 NIPLE DE PE (DOBLE ROSCA) 2" x 2"	10 VÁLVULA DE CORTE Ø2" ROSCADA, CUERPO DE BRONCE
4 ADAPTADOR HEMBRA PE 2"	11 MEDIDOR FLUJO Ø2" PROVISTO DE FILTRO
5 TUB. 2" PE PN-16	ACOMETIDA DOMICILIARIA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA AUTORIDAD COMPETENTE (CAASD)
6 ADAPTADOR MACHO PE 2" (SI SE REQUIERE)	
7 CODO 2" x 90° PE (SI SE REQUIERE)	


2 DETALLE TÍPICO ACOMETIDA SUM. DE AGUA
IS-09 NO ESCALA

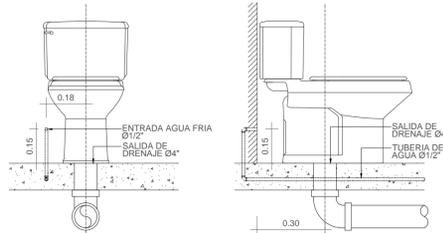


3 DETALLE CONEXIÓN TÍPICA DE APARATOS
IS-09 NO ESCALA




4 DETALLE GABINETE SUPRESIÓN DE INCENDIOS
IS-09 NO ESCALA

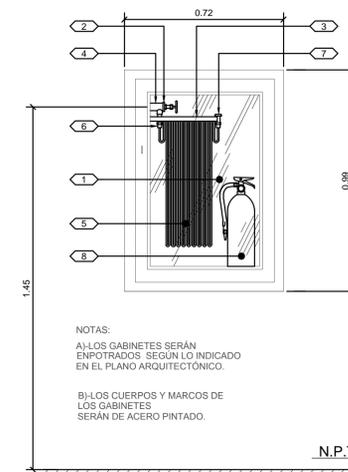

5 PLANTA UNIDAD DE TRATAMIENTO
IS-09 ESC.: 1:50

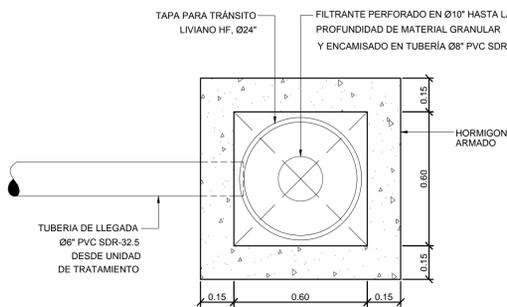


6 SECCIÓN POZO FILTRANTE
IS-09 ESC.: 1:15

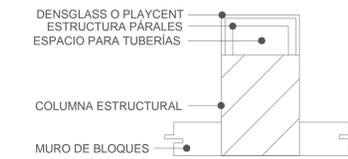


7 DETALLE COLUMNA ESTRUCTURAL CON COLUMNA FALSA
IS-09 NO ESCALA

9 DETALLE DE FALSA COLUMNA
IS-09 NO ESCALA

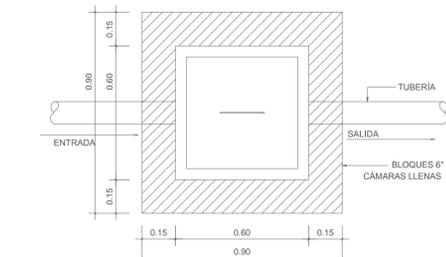

8 SECCIÓN POZO FILTRANTE
IS-09 ESC.: 1:15

10 PLANTA CÁMARA DE INSPECCIÓN
IS-09 ESC.: 1:15

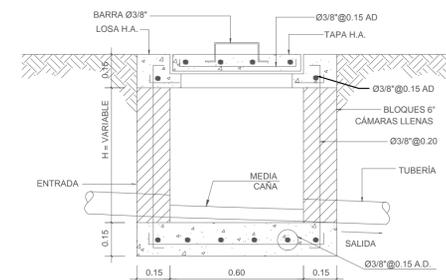

11 SECCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN
IS-09 ESC.: 1:15

- NOTAS GENERALES:
- 1- PARA MÁS INFORMACIÓN VER PLANOS ESTRUCTURALES
 - 2- TODAS LAS UNIDADES SON EN METRO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA

ESCALA GRÁFICA 1:50

FECHA	DESCRIPCIÓN	NO.
11-NOV-15	REVISIÓN	A