

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
SDC/040/MINEC/2020
Adquisición de Equipos Tecnológicos

Aclaratoria 02

En relación con el referido proceso, se procede a dar respuesta a solicitudes de aclaratorias:

Pregunta No. 1:

Para el Ítem N° 1: Sistema de Audio, ¿se refiere a las cornetas de audio que son integradas, o es un sistema tipo Home Theater?

Respuesta No. 1:

El sistema de audio para el TV de 65" es tipo home theater

Pregunta No. 2:

Para el Ítem N° 2: Proyector de Vídeo Multimedia, ¿se refiere a un Vídeo Beam con las especificaciones ya descritas, con su Pantalla incluida?

Respuesta No. 2:

Sí, debe incluir su pantalla, ver especificaciones de la pantalla en la aclaratoria 01, ya publicada.

Pregunta No. 3: Ítem N° 3: El sistema de video llamada

- Es un solo sistema integrado como tal o se oferta por equipos. Favor indicar la cantidad de video teléfonos y de altavoces.
- ¿La cámara de videoconferencia es la alargada o tipo cámara de seguridad de forma cilíndrica?
- ¿La cantidad de Micrófonos serían en total 12? (10 omnidireccional es y dos Inalámbricos)
- ¿Los videoteléfonos son de mesa con teclado análogo y pantalla táctil o tipo celular con base?
- ¿El TV sería uno solo de 65" como se describe en el Ítem N° 1?

Respuesta No. 3:

- Es un sistema de videoconferencia integrado, favor ver la aclaratoria 01 publicada donde indica la cantidad de videoteléfonos y altavoces.
- Favor ver aclaratoria 1 publicada, donde se detalla las especificaciones de la cámara
- Sí, la cantidad de micrófonos, son 12
- Los videoteléfonos son de mesa con teclado análogo y pantalla táctil
- El TV del ítem 1 es uno y el TV del ítem 3 es otro, en total son 2 TV de 65".

Pregunta No. 4:

Para el Ítem N° 5: Scanner, ¿puede tener otras especificaciones o tiene que ser el descrito en las especificaciones técnicas?

Respuesta No. 4:

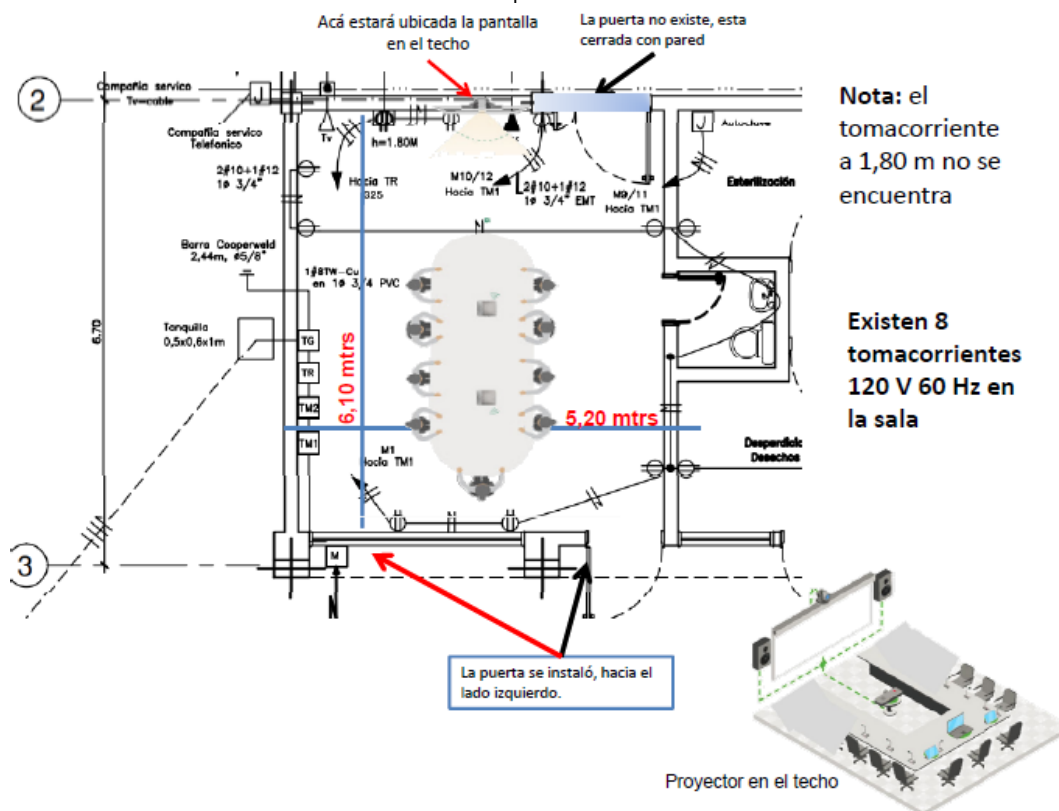
Favor apegarse a las especificaciones técnicas publicadas para el scanner

Pregunta No. 5:

¿El costo de la instalación de los equipos se colocaría como otro ítem? de ser afirmativa la respuesta, ¿nos podrían hacer llegar un pequeño plano dónde se indiquen los puntos de toma donde irían ubicados los equipos para así presupuestar el mismo y de ser posible enviar de forma más clara el punto de videoconferencia para la misma evaluación?

Respuesta No. 5:

El costo de instalación va incluido en el ítem 3, se agradece dentro de ese ítem desagregar los costos. Ver abajo el plano de los puntos de toma eléctrico y un aproximado de cómo se espera ver la distribución de los requerimientos de la sala de videoconferencia en el espacio.

**Pregunta No. 6:**

De haber inconvenientes con el sistema eléctrico, que ya es común en nuestro estado, ¿los documentos pueden llevar firma digital?

Respuesta No. 6:

Los documentos de presentación de su oferta deben remitirse al correo de licitaciones (licitaciones.ven@undp.org) y los documentos pueden llevar firma digital de la empresa.

Pregunta No. 7:

¿Es posible un estimado de tiempo en dar los resultados de la Licitación?

Respuesta No. 7:

Los resultados de la evaluación de las ofertas podrán estar en aproximado 3 semanas después de la fecha límite de presentación de ofertas.

Sin más a que hacer referencia,

Saludos cordiales