

Anexo 2 – Imágenes Adicionales del sitio



Ilustración 1. Vista actual sitio de contenedores refrigerados

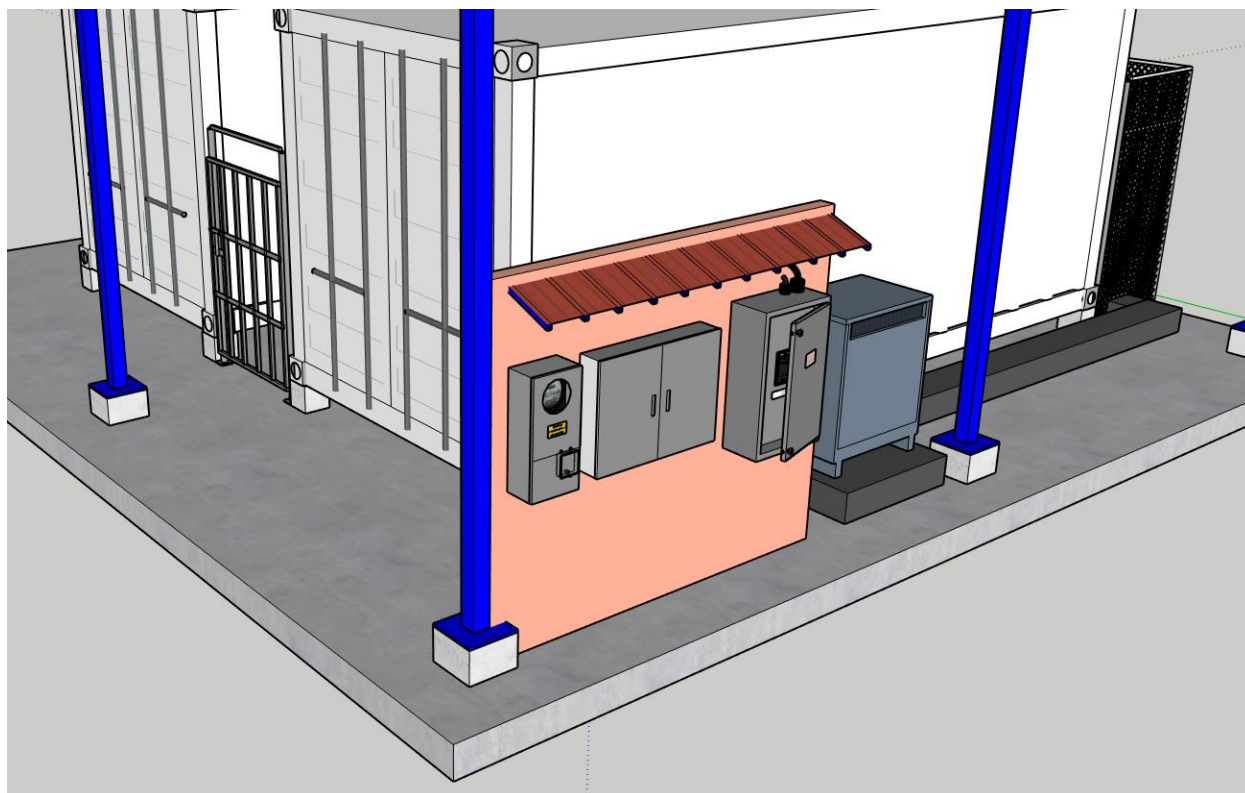


Ilustración 2. Imagen de referencia para ubicación de los equipos en las adecuaciones



Ilustración 3. Vista posterior contenedor existente (unidad 1)

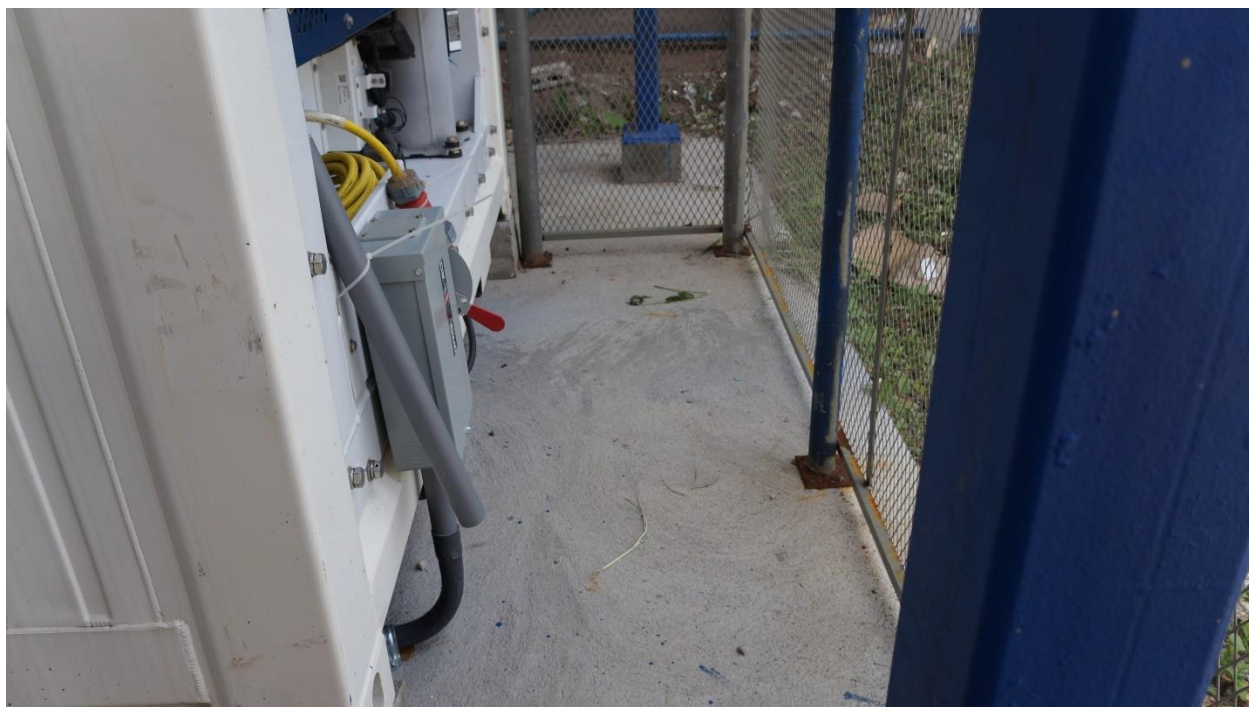


Ilustración 4. Vista posterior contenedor existente (unidad 2)



Ilustración 5. Vista de los equipos a remover e inventariar para entregar al INADEH (no se removerá la verjas, sólo equipo eléctrico).



Ilustración 6. Vista actual del área donde se colocará cuadro de medición y transformador de 75kVA

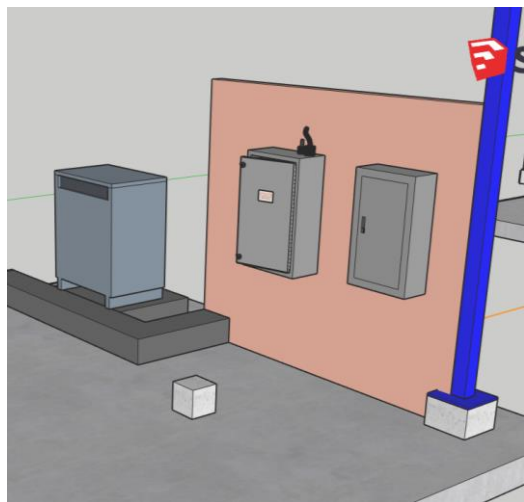


Ilustración 7. Proyección de la ubicación del cuadro de medición y transformador de 75kVA



Ilustración 8. Vista posterior Contenedores actualmente

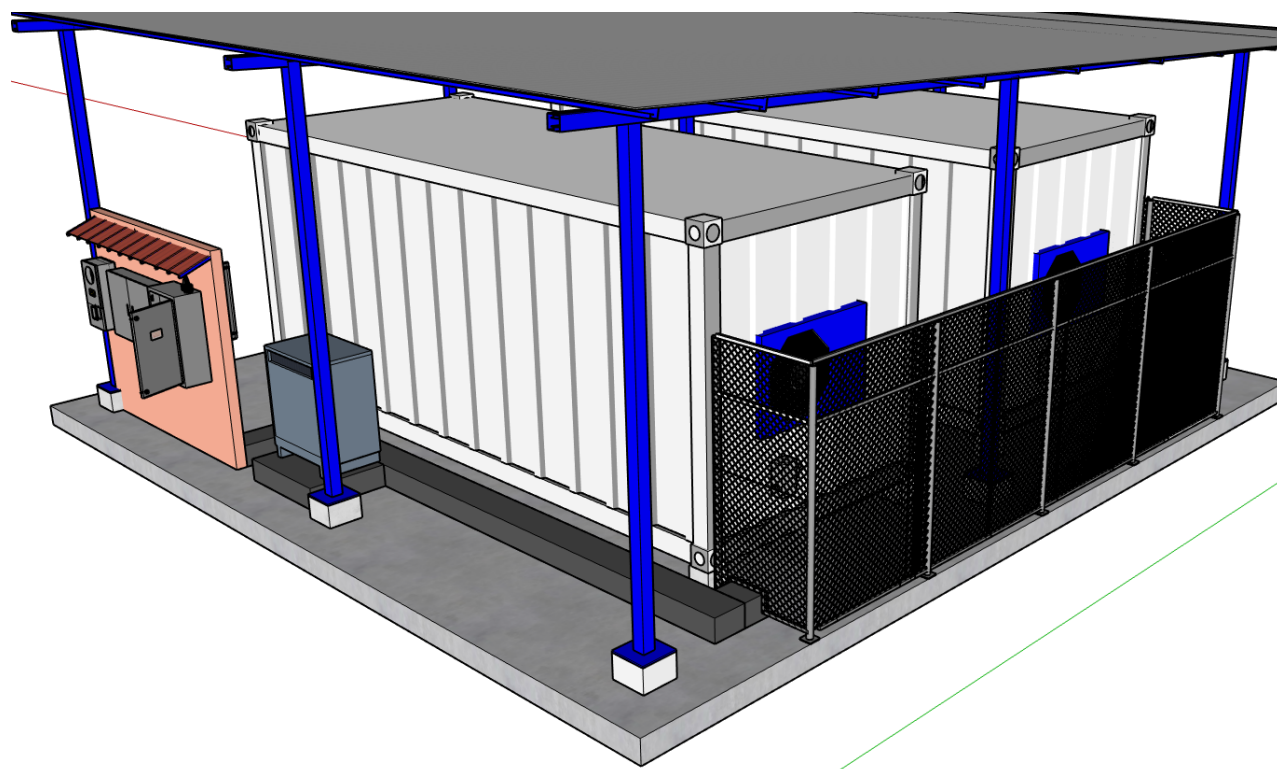


Ilustración 9. Proyección vista posterior Contenedores con las adecuaciones

Nota: Las siguientes imágenes pretenden dar una perspectiva del sitio actualmente y con las adecuaciones. Estas imágenes no representan todas las características finales del sitio una vez finalizado los trabajos, sólo los elementos principales.