

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

На строительство: Реконструкция опреснительной станции и водопроводных сетей в населенном пункте "Утеген аул" ССГ Маденият Караузьякского района Республики Каракалпакстан

УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО

Альбом – I


Архитектурно – строительные чертежи.

г. НУКУС 2020 год


				АС-1				
				Реконструкция опреснительной станции и водопроводных сетей в населенном пункте "Утеген аул" ССГ Маденият Караузякского района Республики Каракалпакстан				
Директор								
ГИП								
Н.контр.				Уборная на 1 очко		Станд.	Лист	Листов
Разраб.						Рп.	1	6
				Общие данные.				

				АС-1				
				Реконструкция опреснительной станции и водопроводных сетей в населенном пункте "Утеген аул" ССГ Маденият Караузякского района Республики Каракалпакстан				
Директор								
ГИП								
Н.контр.				Уборная на 1 очко		Стад.	Лист	Листов
Разраб.						Рп.	1	6
				Общие данные.				


Фасад по оси "А" в осях 1-3

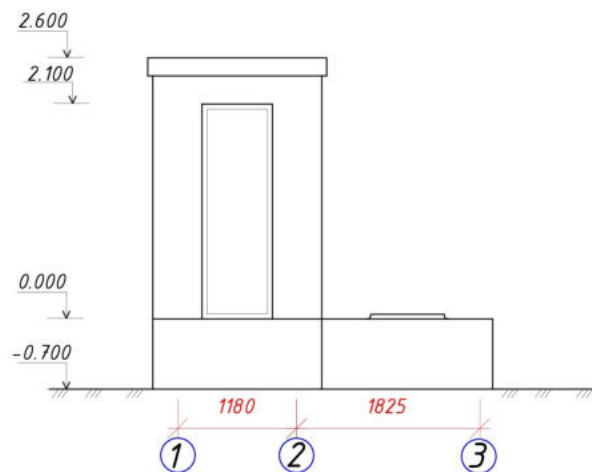


Фасад по оси "З" в осях А-Б

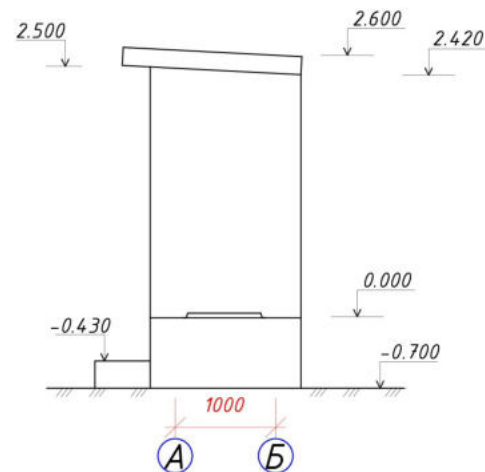




Фасад по оси "Б" в осях 3-1

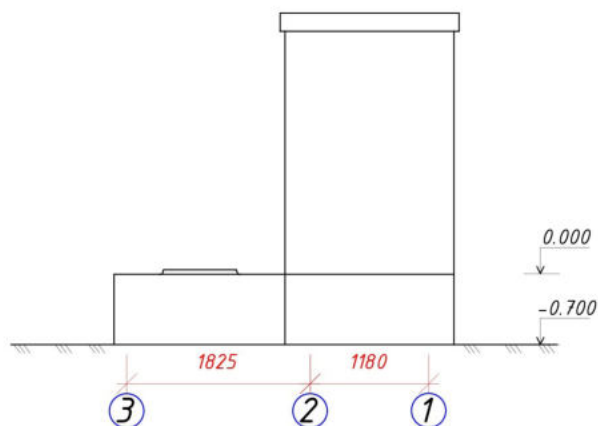

Фасад по оси "1" в осях Б-А

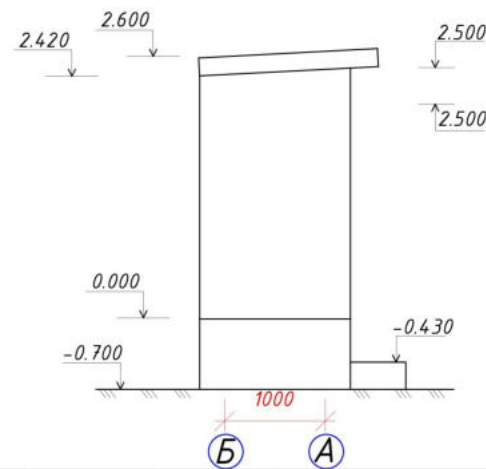

					АС - 3		
Директор					Реконструкция опреснительной станции и водопроводных сетей в населенном пункте "Утеген аул" ССГ Маденият Караузякского района Республики Каракалпакстан		
ГИП							
Н.контр.						Стадия	Лист
Разраб.					Уборная на 1 очко	РП	Листов
							3
							6
					Фасад по оси "А" в осях 1-3 Фасад по оси "Б" в осях 3-1 Фасад по оси "2" в осях Б-А Фасад по оси "3" в осях А-Б обмерочный чертеж		

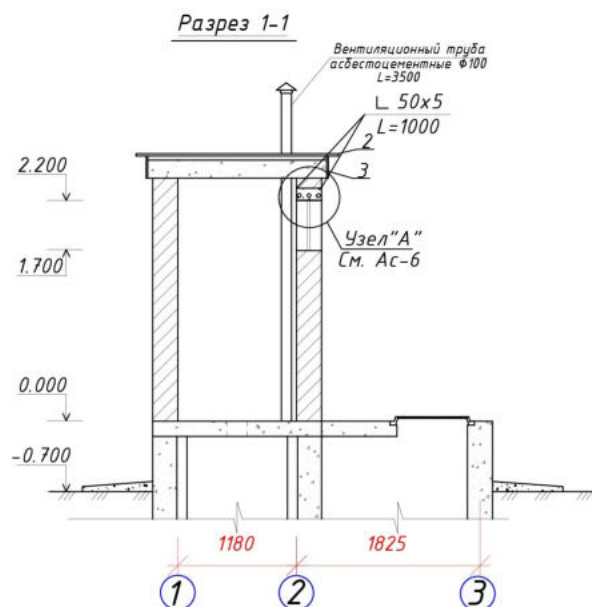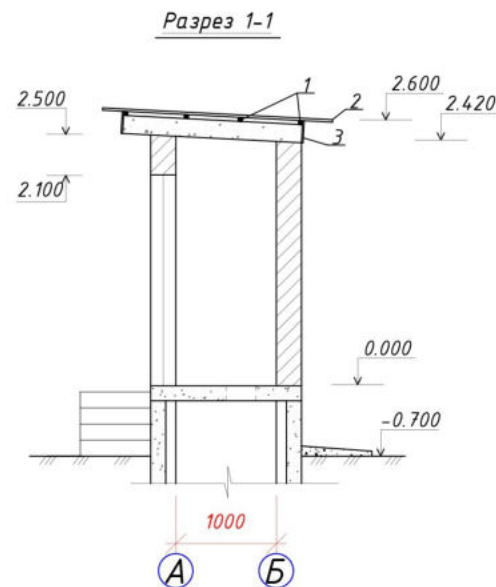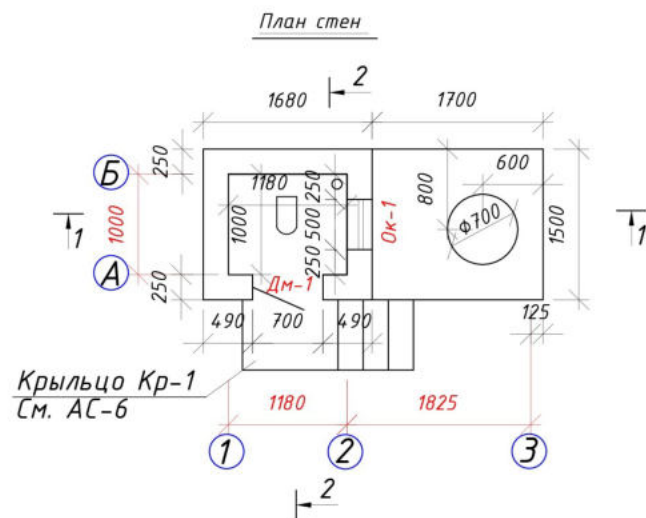

Экспликация помещений


Наим. по плану	Наименование помещений	Площадь м2
1	Уборная 1-очко	1,18

Спецификация материалов кровли


Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
Кровля					
1	Обрешетка	Брус 50x50 L=1800	4	0,0045м2	0,018м3
2	Кровля	профнастил толщ.0,4мм			4,63м2
3	Подшивка карниза из	оцин.листов толщ 0,4мм			1,6м2
Т-1	Вентиляционный труба	асбестоцементные Ф100 L=3500	1		0,1 м2

АС-4					
Реконструкция опреснительной станции и водопроводных сетей в населенном пункте "Утеген аул" ССГ Маденият Караузякского района Республики Каракалпакстан					
Директор					
ГИП					
Н.контр.					
Разраб.					
Уборная на 1 очко				Стадия	Лист
				РП	4
План стен. Разрез 1-1,2-2. Спецификация материалов кровли. План кровли. Экспликация помещений. (реконструкция).				Листов	6


Фасад по оси "А" в осях 1-3

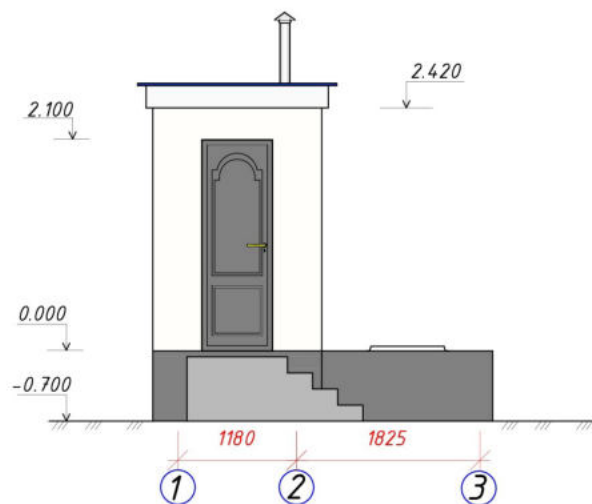


Фасад по оси "Б" в осях 3-1

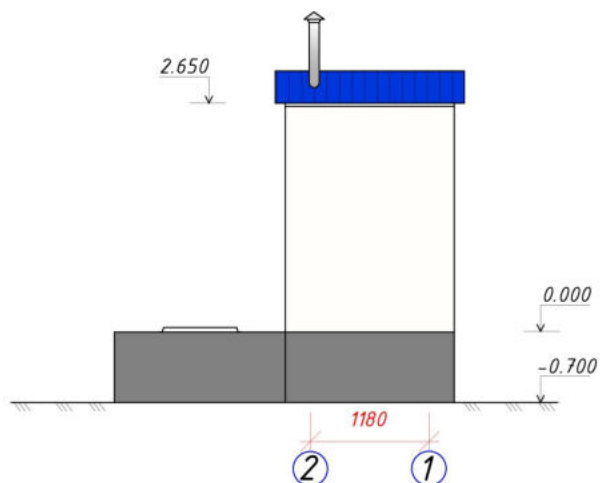

Фасад по оси "З" в осях А-Б

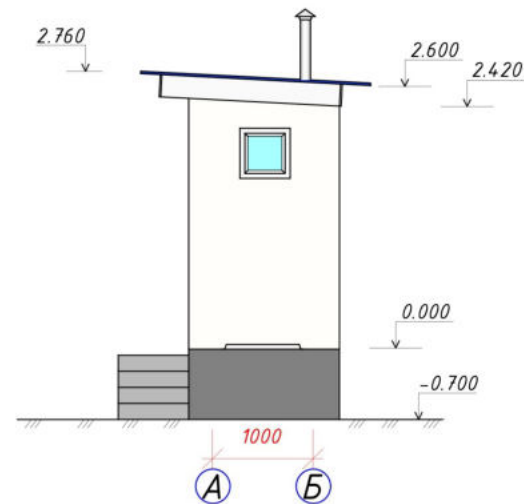


Фасад по оси "1" в осях Б-А

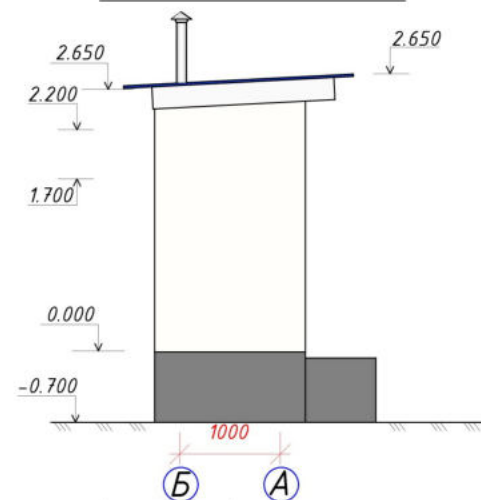


					АС-5			
Директор					Реконструкция опреснительной станции и водопроводных сетей в населенном пункте "Утеген аул" ССГ Маденият Караузякского района Республики Каракалпакстан			
ГИП								
Н.контр.								
Разраб.					Уборная на 1 очко	Стадия	Лист	Листов
						РП	5	6
					Фасад по оси "А" в осях 1-3 Фасад по оси "Б" в осях 3-1 Фасад по оси "З" в осях Б-А Фасад по оси "1" в осях А-Б (реконструкция)			


Дм-1

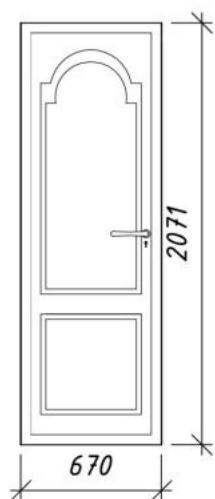

Крыльцо Кр-1

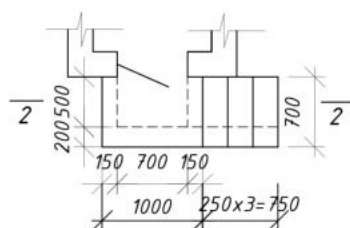


2-2

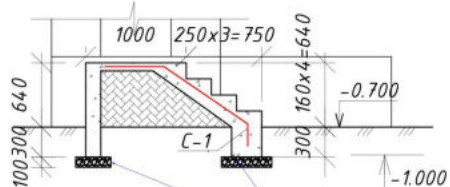


Битумно-щебеночная
подготовка h=100мм

Ок-1




Металлическая перемычка

МП-1

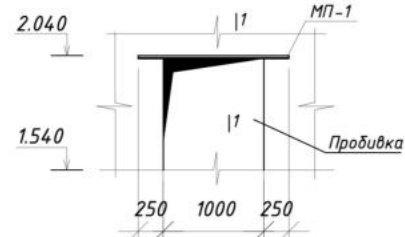

1-1

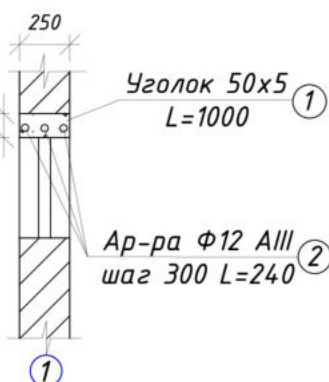

Уголок 50x5
L=1000 ①

Ар-ра $\Phi 12$ AIII
шаг 300 L=240 ②

①

Примечание

Технология пробивка проема в стенах:
-на высоте 2,2м от пола в стенах разбить
штраба длиной 1,0 м с двух сторон стены
-Установить 50x5 приварить к штырям ар-ры
-Разбить проема размерами 0,5x0,5м

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ.

№№ помещ.	Наименование помещений	СТЕНЫ				ПОЛЫ		ПОТОЛОК		ДВЕРИ И ОКНА		
		Снятие штукату- рки стен	Штукату- рка стен	Штукату- рки откосов	Извест- ковая окраска стен	Устрой- ство цемент- ной стяжки 2см	Устрой- ство плитусов цемент- ных	Снятие старое окраска потолков	Извест- ковая окраска потолков	Разборка деревян- ных дверных блоков	Установка метал- лических дверных блоков	Установка оконных блоков из ПВХ
		м2	м2	м2	м2	м2	м	м2	м2	м2	м2	м2
1	Выгребная уборная на 1 очко	9,08	9,08	0,96	10,13	1,14	3,66	1,18	1,18	1,39	1,39	0,25
	Итого:	9,08	9,08	0,96	10,13	1,14	3,66	1,18	1,18	1,39	1,39	0,25

Спецификация элементов

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч- ание.
Дверные блоки					
Дм-1	Металлические	Дм 21-7	1	1,39 м2	
Оконные блоки					
Ок-1	из ПВХ	ОП 5-5	1	0,25 м2	

Спецификация к схеме расположение элементов перемычки

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч- ание.
МП-1	1	ГОСТ 8509-93	2	3,77	7,54кг
1 шт	2	ГОСТ 5781-82	4	0,21	0,84кг

Спецификация материалов

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт	Масса ед. кг	Примеч- ание
Крыльцо Кр-1					
		Бетон М-100			0,523 м3
С-1	ГОСТ 7348-81	Сетка 150/150 5Вр-I	м2	1,1	1,98
				3,32 кг	

АС-6

Реконструкция опреснительной станции и водопроводных сетей в населенном пункте "Утеген аул" ССГ Маденият Караузякского района Республики Каракалпакстан

Выгребная уборная на 1 очко

Стадия

Лист

Листов

РП

6

6

Ведомость отделки помещений. Дм-1. Ок-1
Металлическая перемычка. Крыльцо Кр-1
Спецификация элементов. Примечание

Формат А3