

SIGNATURER

Anden/eksisterende installation

- O Optisk røgdetektor
- Højttaler Højttaler

Ny installation

- O Ny røgdetektor
- I/O Interfaceenhed tilbage til brandalarmsystem
- Højttaler Ny højttaler
- Frakobler/omformer Frakobler/omformer
"n" angiver klassificering (A)
"x" angiver antal faser

Noter:

- Interfaceenheder skal forbindes til brandalarmpanelet igen for at udløse dørene så de åbner.
- Alt tilbehør til udløsning og aktivering af sikkerhedsudstyr samt funktionalitet skal bevares
- Entreprenøren skal levere nye kredsløb til de motoriserede døre. Entreprenøren skal undersøge de tilgængelige veje til det nærmeste sikringskab. Alle kredsløb skal overholde DS EN 60364, og skal være udstyret med 10A MCB med 30 mA RCD og 2x1,5 mm² CU-PEX -LSHF kabler.

Loftsplan
1 : 50

Note: FGN 0,00 vedrører absolut niveau DVR90 (+2.500)

Rev.	Date/ Dato	Description/ Beskrivelse	Udarb.	Kontr.	Godk.
0,0	05.02.2021	Første udgave	EE	KA	FP




ARUP

Axel Towers Axeltorv 2K 3. sal 1609 København V
Tlf.: 33770760
www.arup.com

Client/Bygherre
UN Common Services

Project Title/Sag
**FN byen renoveringsprojekt
adgangsdøre**

Key Plan/Oversigtsplan

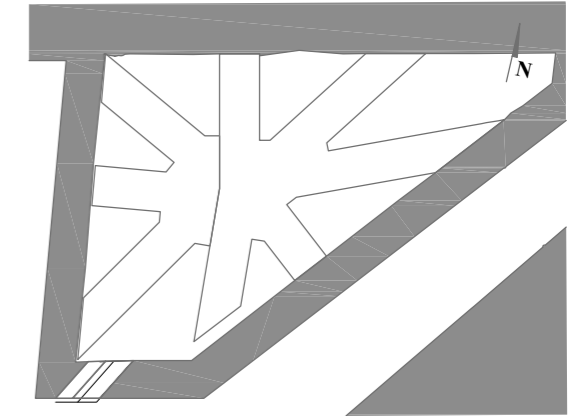

Drawing Title/Emne
**Reflekeret loftsplan
Elektrisk - strøm og brandalarm**

Skala ved A3/
Som angivet

Rolle
Mekanisk og elektrisk

Formål
Udbud

Arup Job No/Sagsnummer 267199-30	Rev. 0.0
--	--------------------

Name/Tegningsnummer
ACC-ARUP-ZZ-00-DR-E-2002