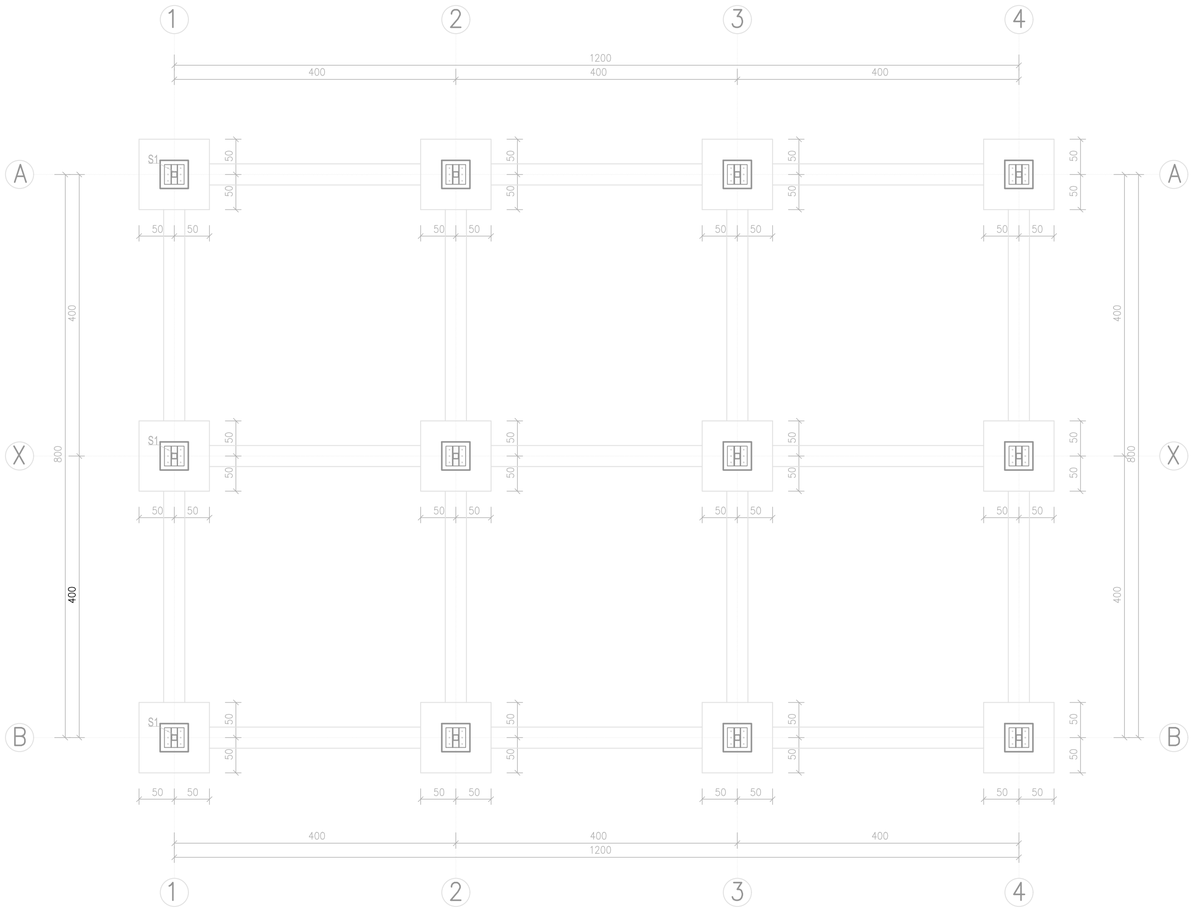
1
2
3
4
1200
400
400
400
A
X
B
S1
50
400
800

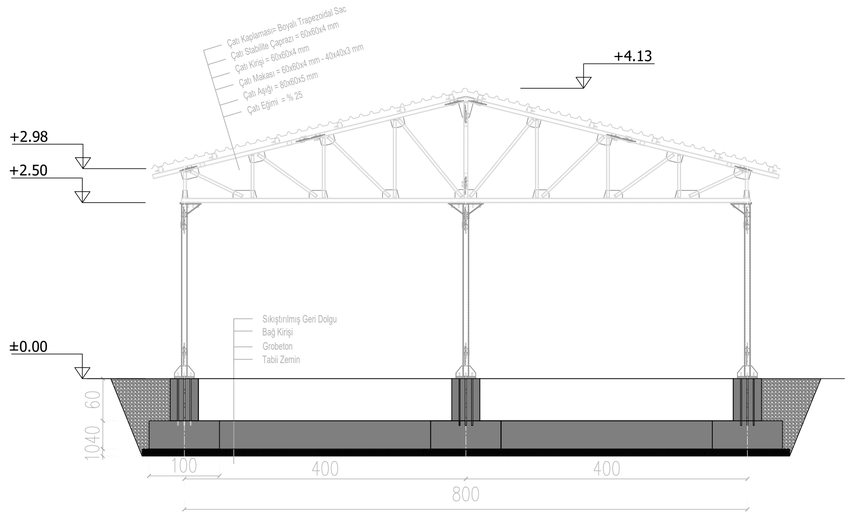
Çatı Kaplaması= Boyalı Trapezoidal Sac
Çatı Stabilite Çaprazı = 60x60x4 mm
Çatı Kirişi = 60x60x4 mm
Çatı Makası = 60x60x4 mm - 40x40x3 mm
Çatı Aşığı = 80x60x5 mm
Çatı Eğimi = % 25
+4.13
+2.98
+2.50
±0.00
Sıkıştırılmış Geri Dolgu
Bağ Kirişi
Grobeton
Tabii Zemin
60
1040
100
400
400
800

1 aksı

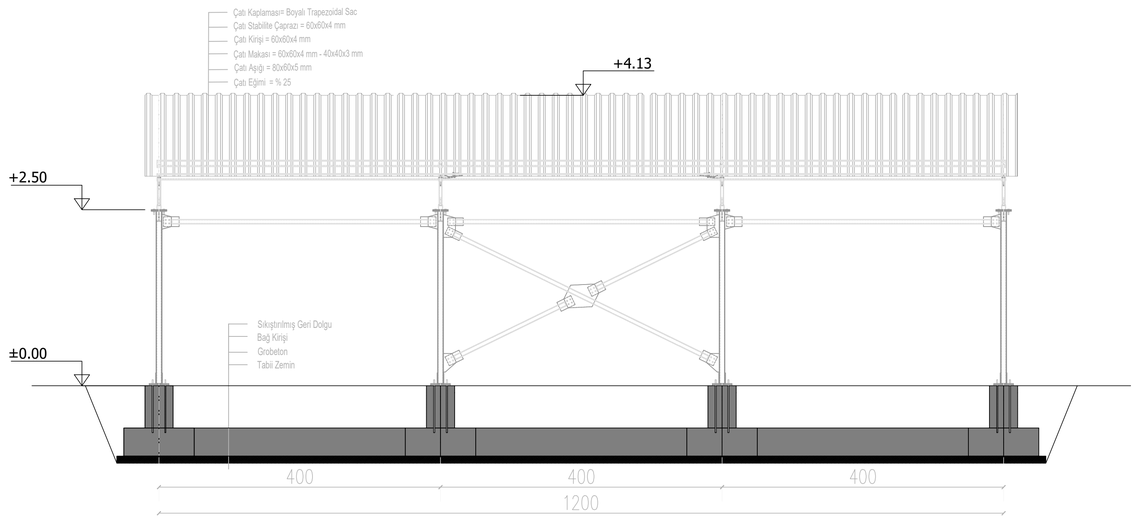
Çatı Kaplaması= Boyalı Trapezoidal Sac
Çatı Stabilite Çaprazı = 60x60x4 mm
Çatı Kirişi = 60x60x4 mm
Çatı Makası = 60x60x4 mm - 40x40x3 mm
Çatı Aşığı = 80x60x5 mm
Çatı Eğimi = % 25
+4.13
+2.50
±0.00
Sıkıştırılmış Geri Dolgu
Bağ Kirişi
Grobeton
Tabii Zemin
400
400
400
1200

A aksı